

1	2	3	4	5	6	7	8	9																												
A	<h1>ELEKTROSCHEMA</h1>								A																											
B	Projektbeschreibung: Feller KNX-Symbole V9								B																											
C	Objekt: Feller Bergstrasse 70 8810 Horgen								C																											
D	Kunde: Feller Bergstrasse 70 8810 Horgen								D																											
E	Auftrags-Nummer: 2024								E																											
F	Schema-Nummer:								F																											
<div>TinLine GmbH CAD/CAE für die Elektrotechnik Schürmattstrasse 4 CH-5643 Sins www.tinline.ch Tel: 041 787 35 35 www.tinline.ch</div>						<table><tr><td>Index</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Erstellt</td><td>TinLine</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>06.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Geprüft</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Blatt</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Druck</td><td>31.01.2025</td></tr><tr><td>Anzahl Seiten</td><td>52</td><td></td><td>25.0</td><td>15:59</td></tr></table>	Index	Datum	Name	Erstellt	TinLine				Datum	06.11.2024				Geprüft					Blatt	1				Druck	31.01.2025	Anzahl Seiten	52		25.0	15:59
Index	Datum	Name	Erstellt	TinLine																																
			Datum	06.11.2024																																
			Geprüft																																	
			Blatt	1																																
			Druck	31.01.2025																																
Anzahl Seiten	52		25.0	15:59																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9																												

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F


Inhaltsverzeichnis


Blatt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Index	Datum	Name
1	Deckblatt				
2	Inhaltsverzeichnis				
3	Inhaltsverzeichnis				
10	IP-Router KNX/IP Interface	36130-00.REG			
11	KNX/App-Schnittstelle V2	36141-00.REG			
12	USB Datenschnittstelle	36181-00.REG			
13	Spannungsversorgung 1280 mA	36188-1280.REG			
14	Spannungsversorgung 160 mA	36188-160.REG			
15	Spannungsversorgung 320 mA	36188-320.REG			
16	Spannungsversorgung 640 mA	36188-640.REG			
17	Bereichs-/Linienkoppler	36191-A.REG			
18	Logic Controller SpaceLYnk	LSS100200			
20	DALI Gateway Color 1fach	36163-01-A.REG			
21	DALI Gateway Color 2fach	36163-02-A.REG			
22	DALI Broadcast 4fach	36164-04-A.REG			
23	Binäreingang 6x 10-230V AC/DC	36270-6.REG			
24	Binäreingang 8x 24-48 V AC/DC potenzialfrei	36271-8.REG			
25	Steuereinheit 4x 1-10 V	36319-4.REG			
30	Schaltaktor 4x 16A	36304-4.REG			
31	Schaltaktor 8x 16A	36306-8.REG			
32	Heizungsaktor 6fach mit Regler	36322-6-A.REG			
33	Schaltaktor / Jalousieaktor 4/2x 16A	36336-4.REG			
34	Schaltaktor / Jalousieaktor 8/4x 16A	36337-8.REG			
35	Schaltaktor / Jalousieaktor 16/8x 16A	36338-16.REG			
36	Schaltaktor 4x 16A C-Lasten	36345-4.REG			
37	Schaltaktor 8x 16A C-Lasten	36346-8.REG			
38	Raumaktor	36362-6.REG			
39	Fan Coil Aktor	36363-1.REG			
50	Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach Comfort	36306-03-A.C.REG			
51	Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach Standard	36306-03-A.S.REG			


Index	Datum	Name	Gezeichnet TinLine	Feller KNX-Symbole V9	TinLine GmbH	Inhaltsverzeichnis	Auftrag:	2024	Seite	2
			Erstelldatum 31.01.2025				Schema:		< 1	3 >
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	

Inhaltsverzeichnis


[illegible]

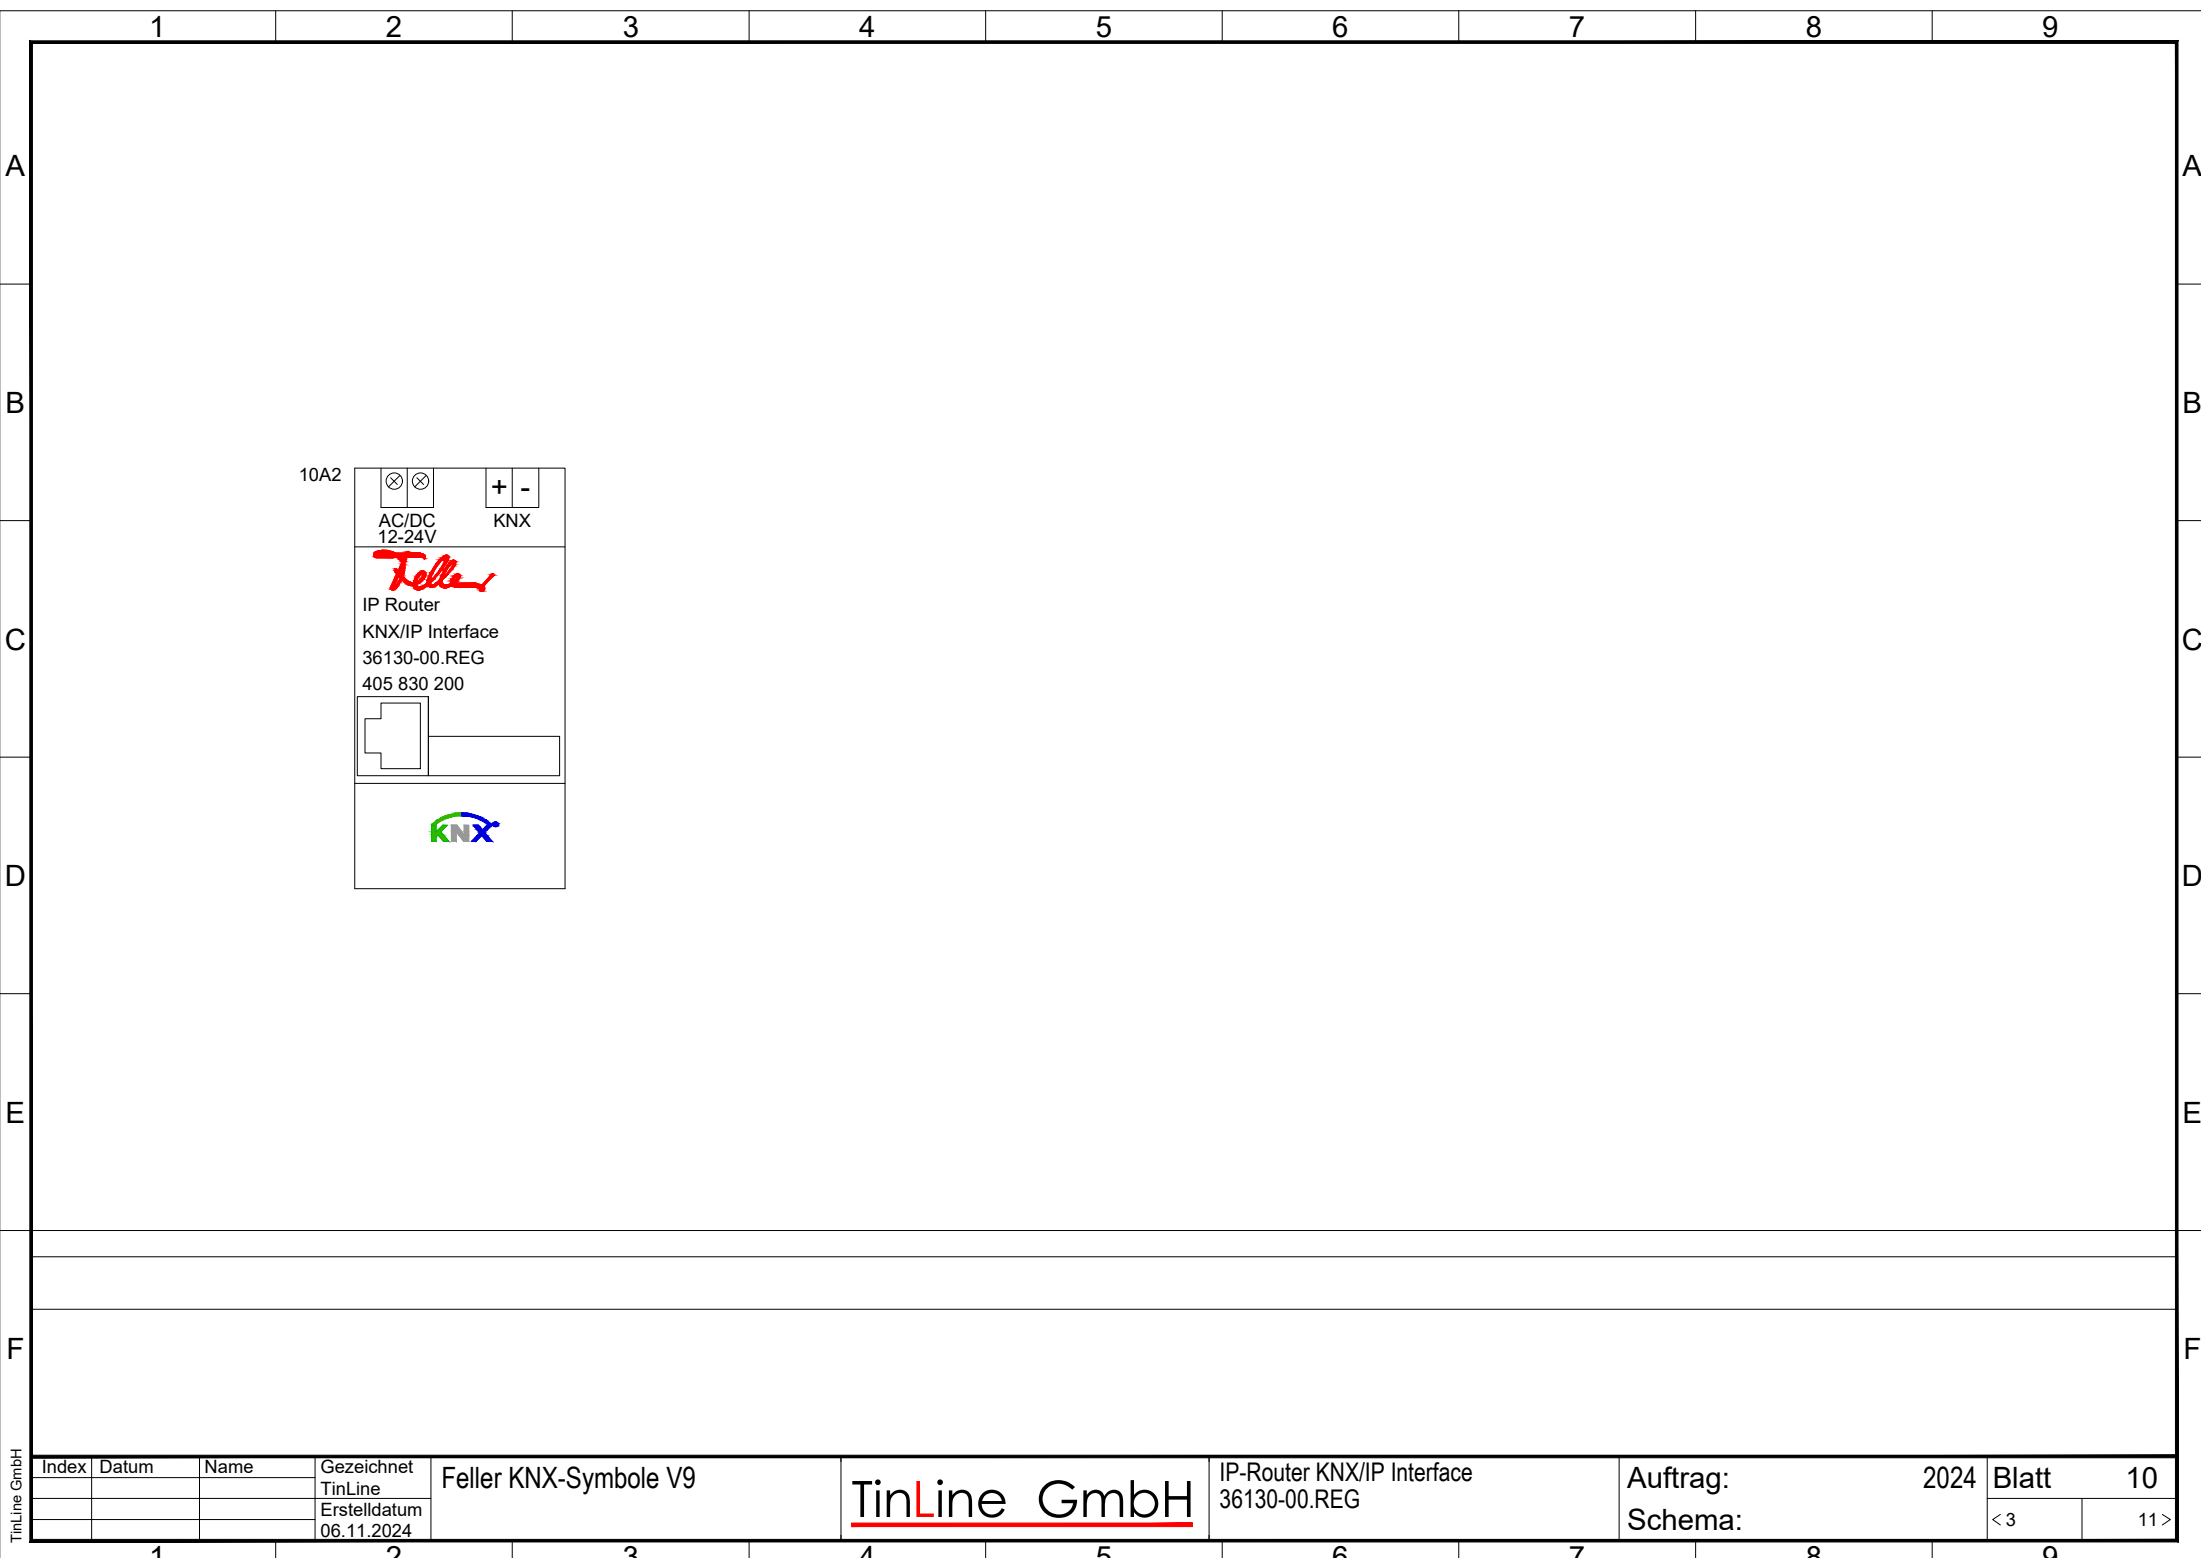


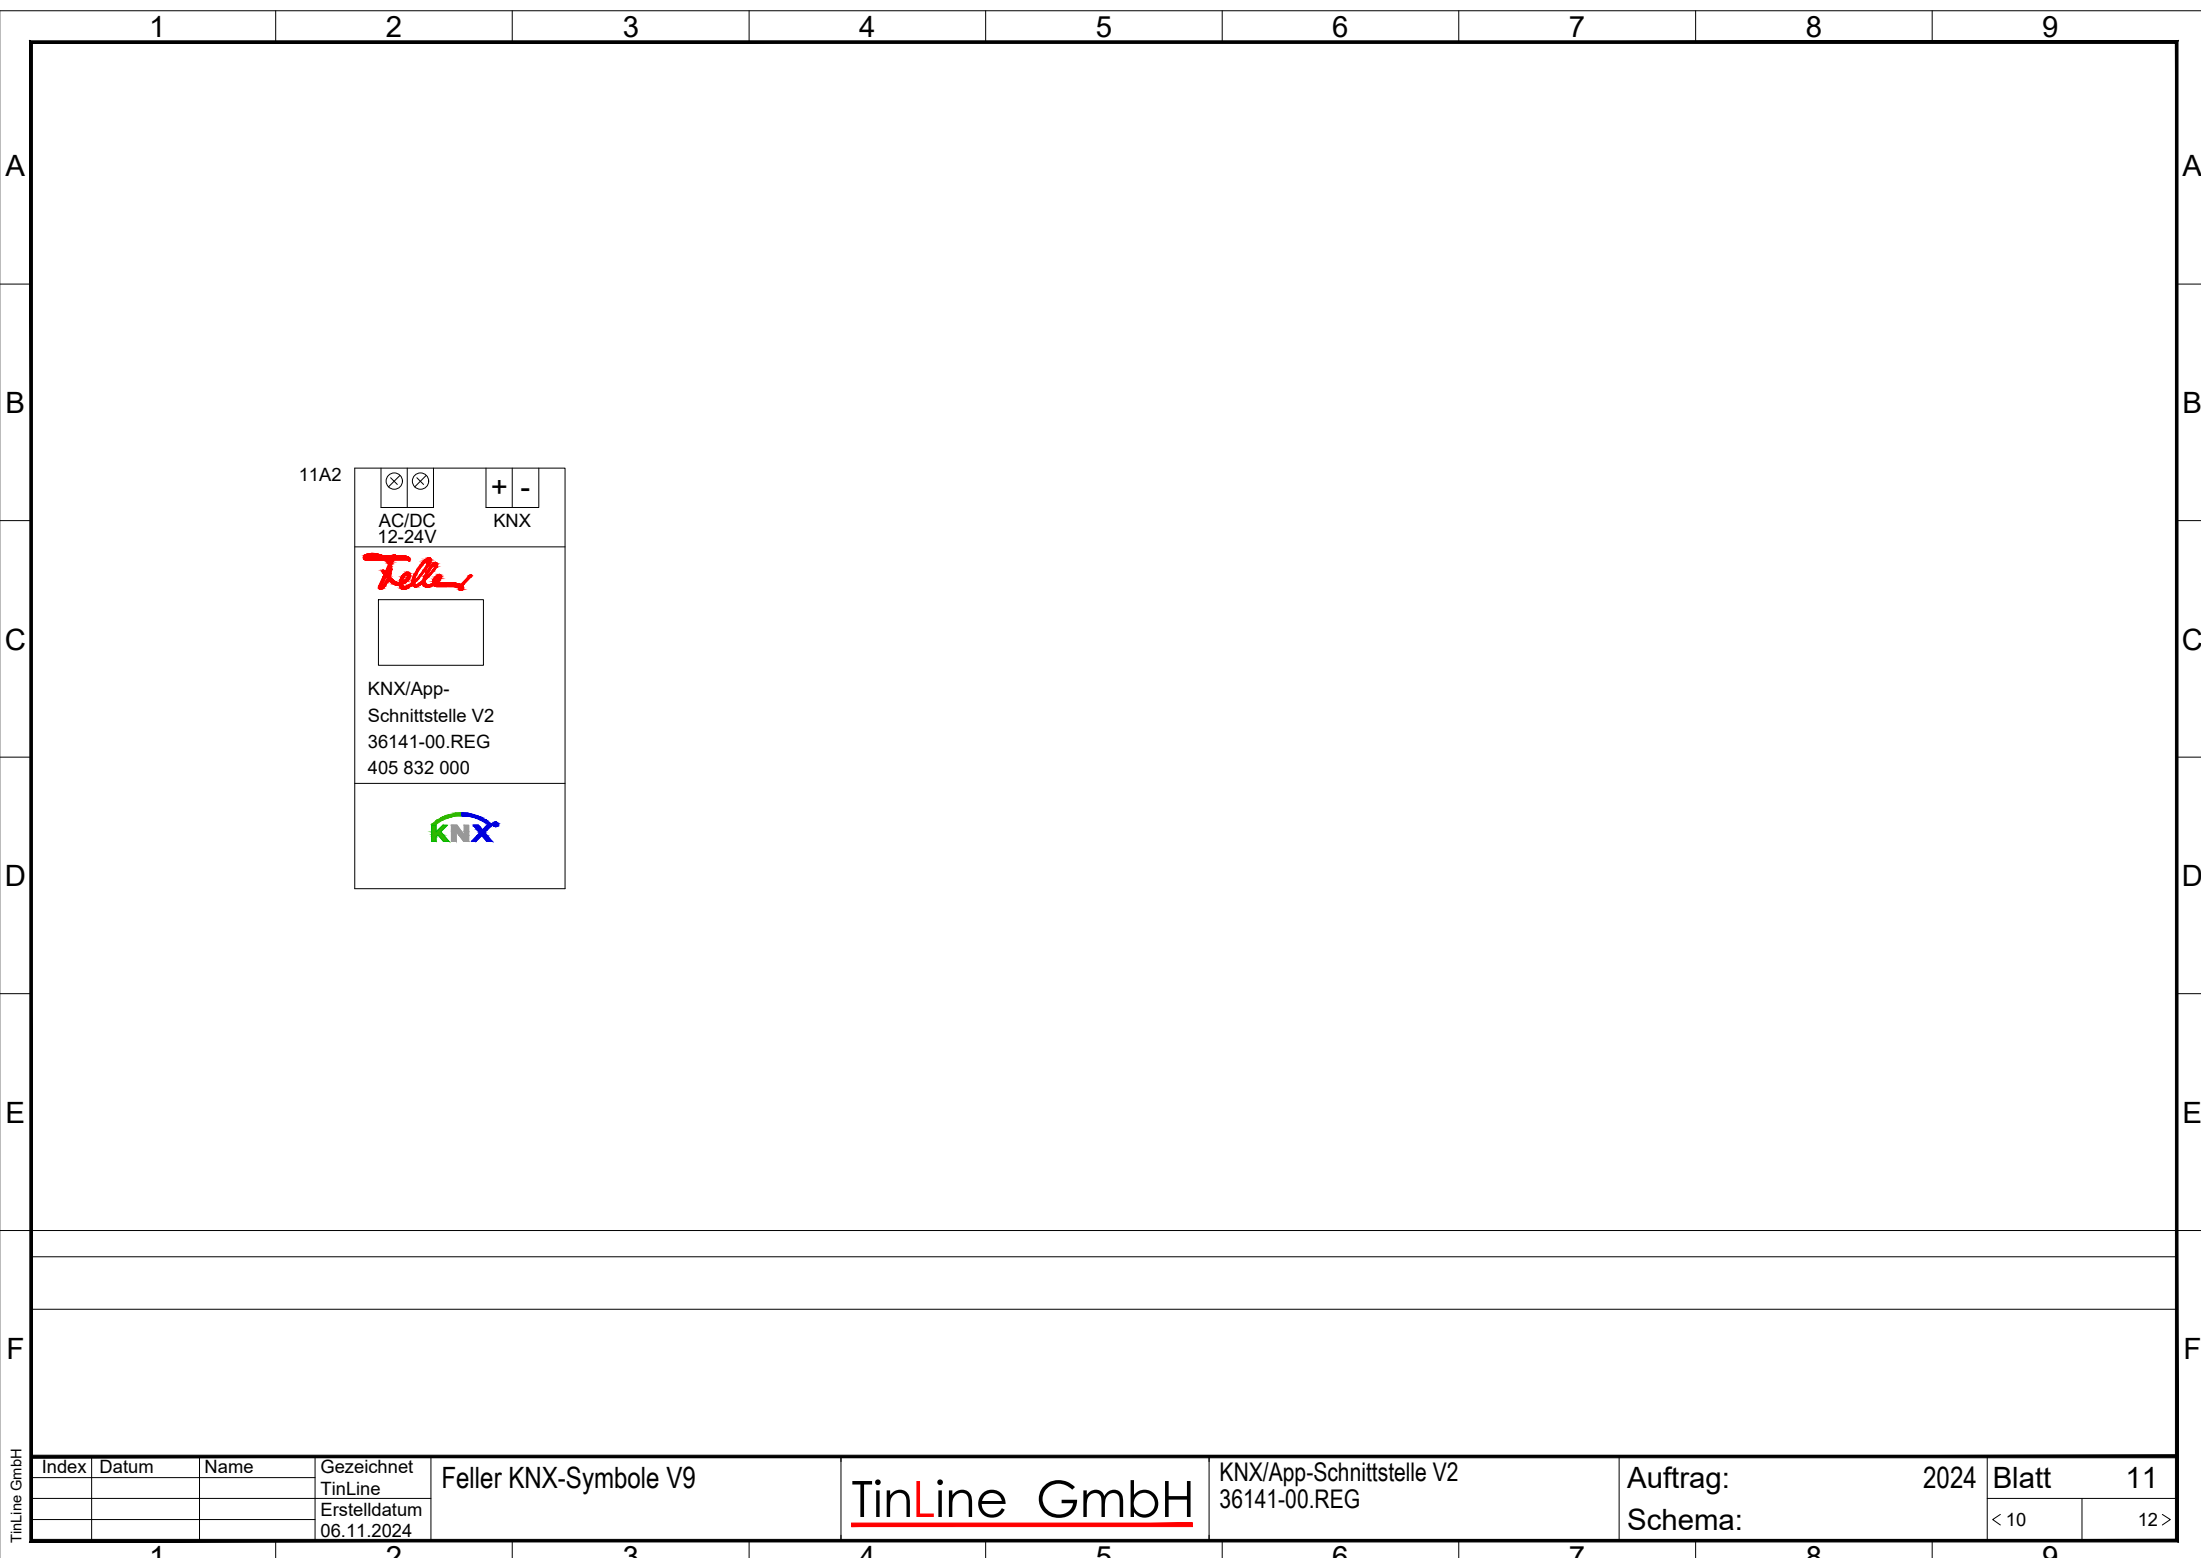


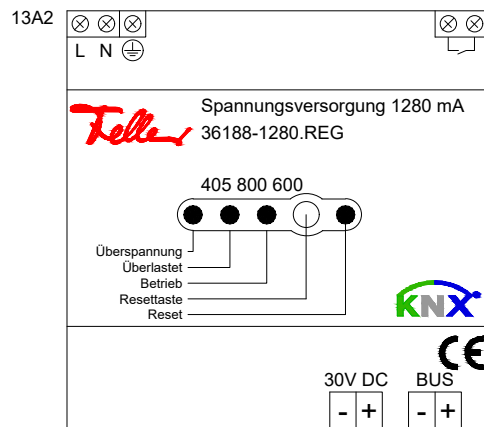



TinLine GmbH	Index	Datum	Name	Gezeichnet	Feller KNX-Symbole V9	<u>TinLine GmbH</u>	Spannungsversorgung 1280 mA 36188-1280.REG	Auftrag: 2024 Schema:	Blatt 13
				TinLine					
				Erstelldatum 06.11.2024					

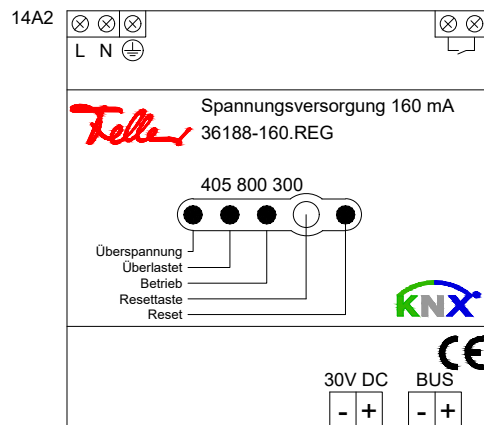

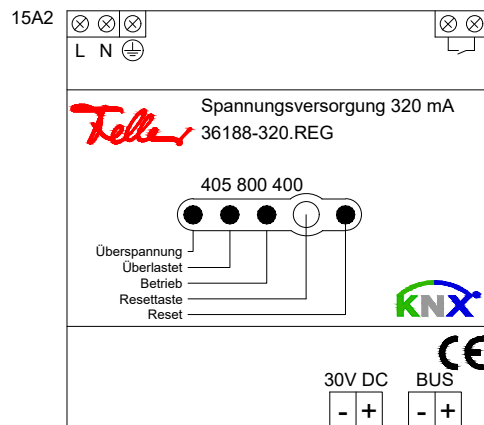

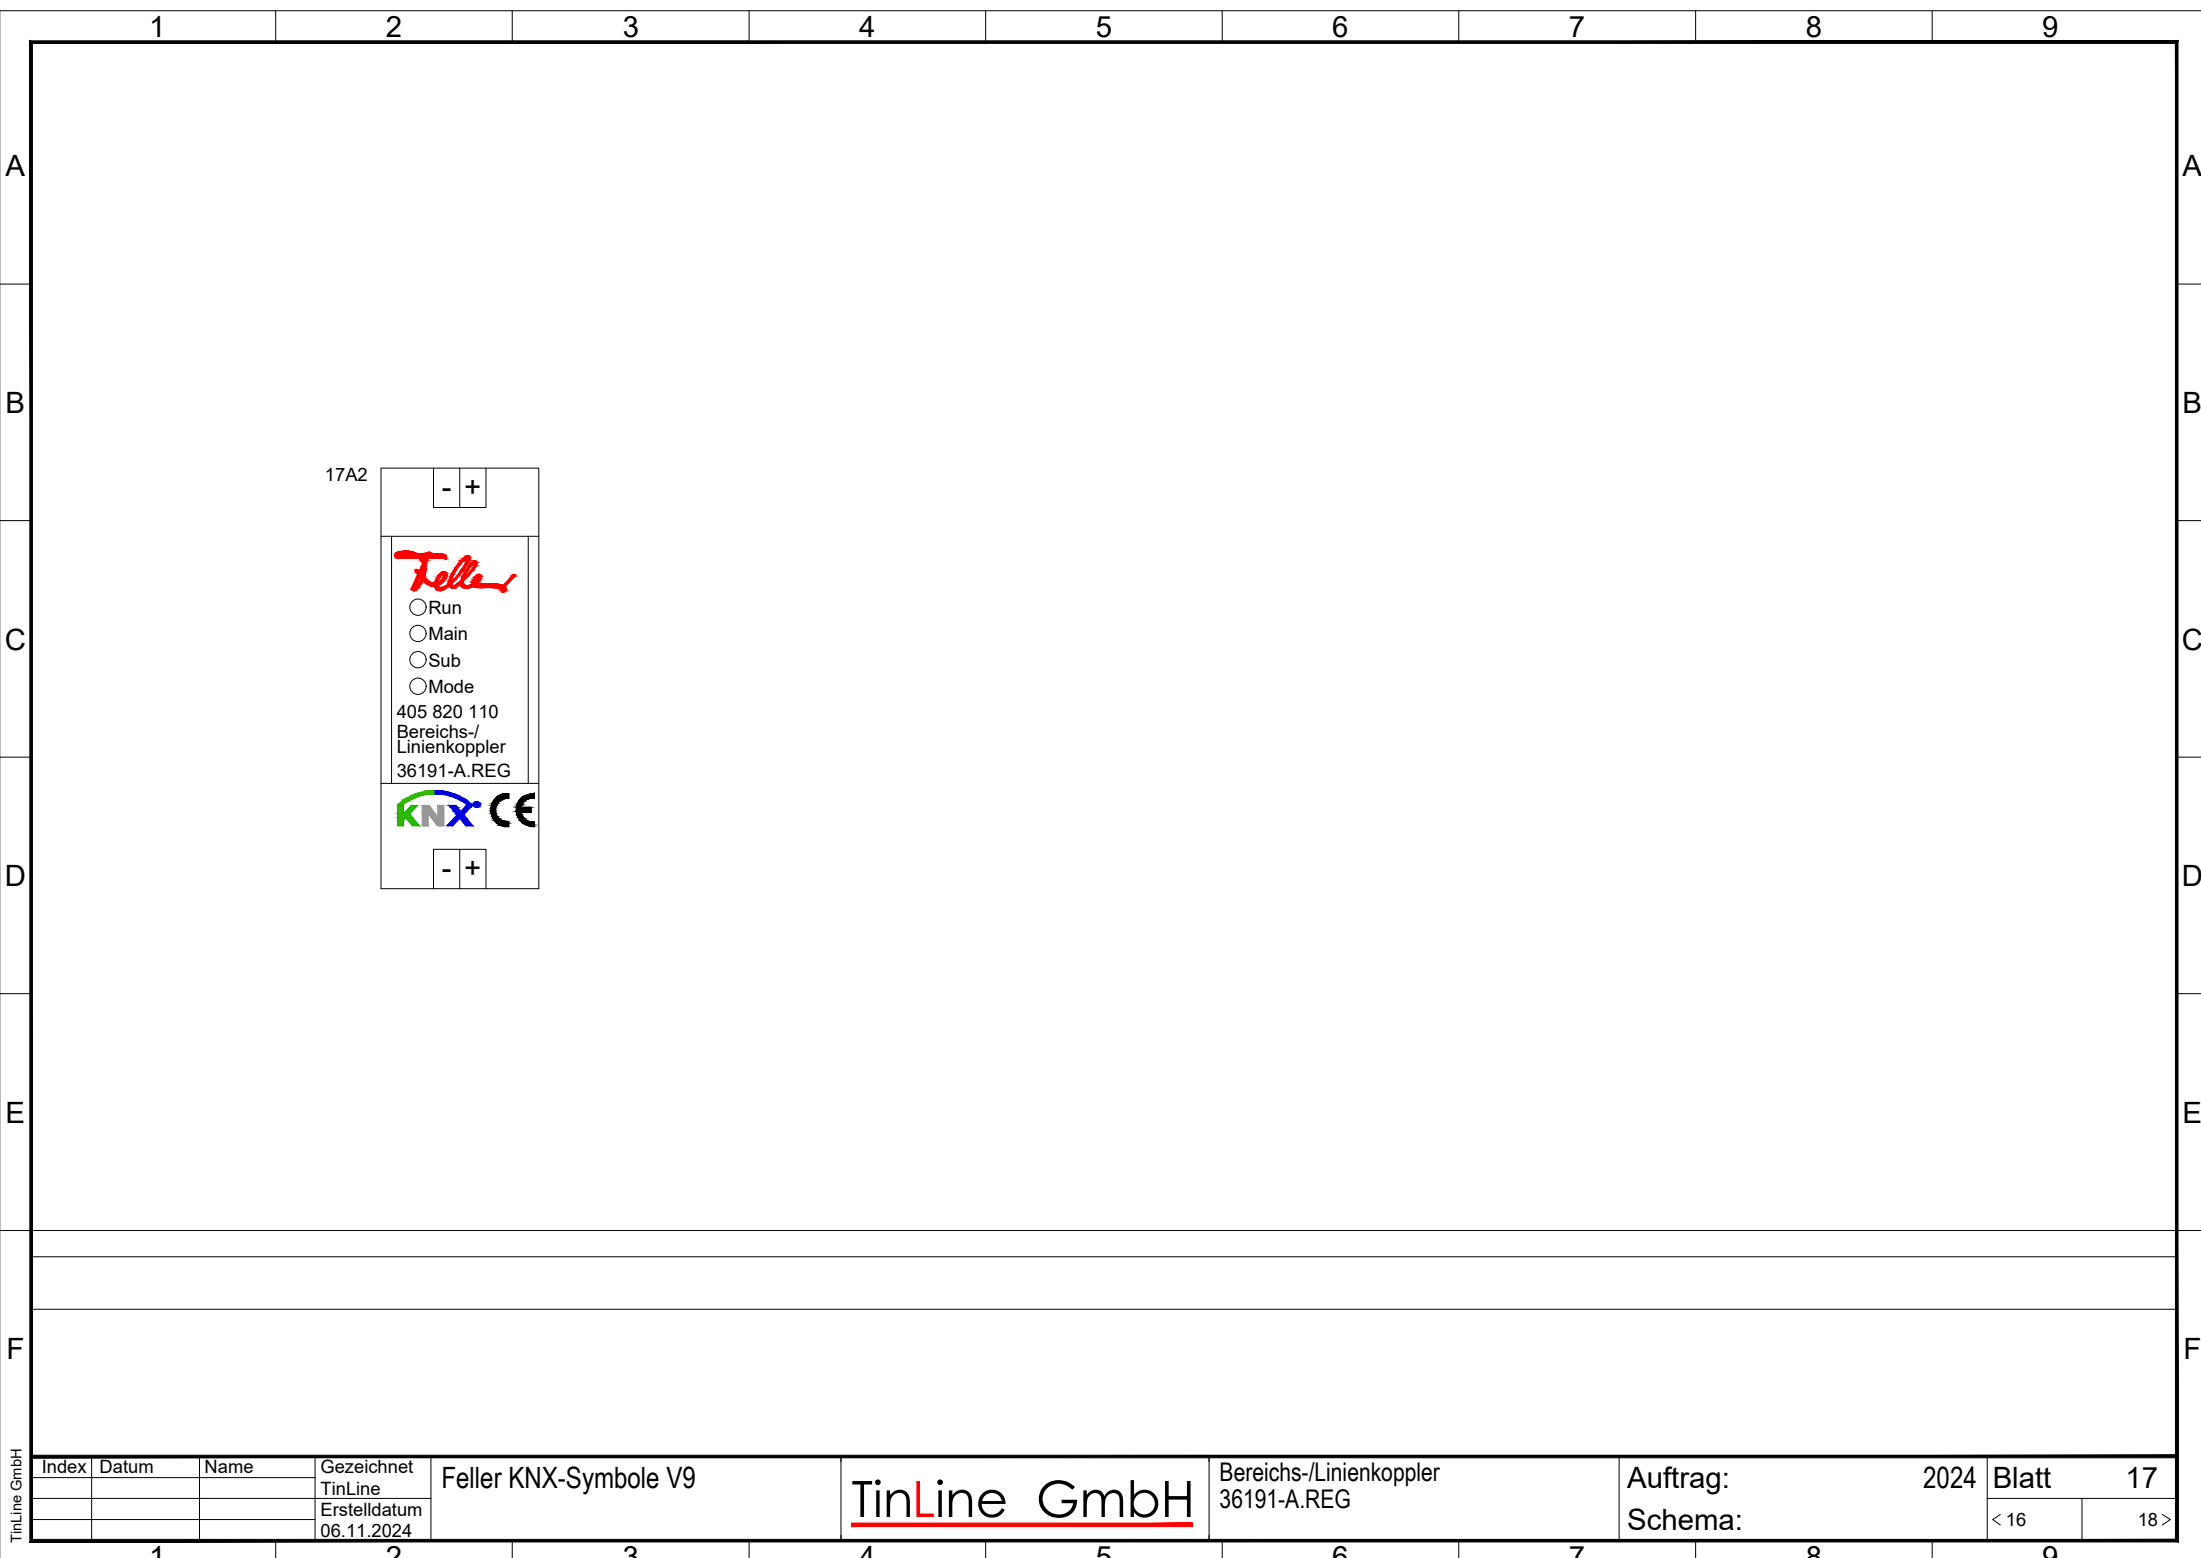

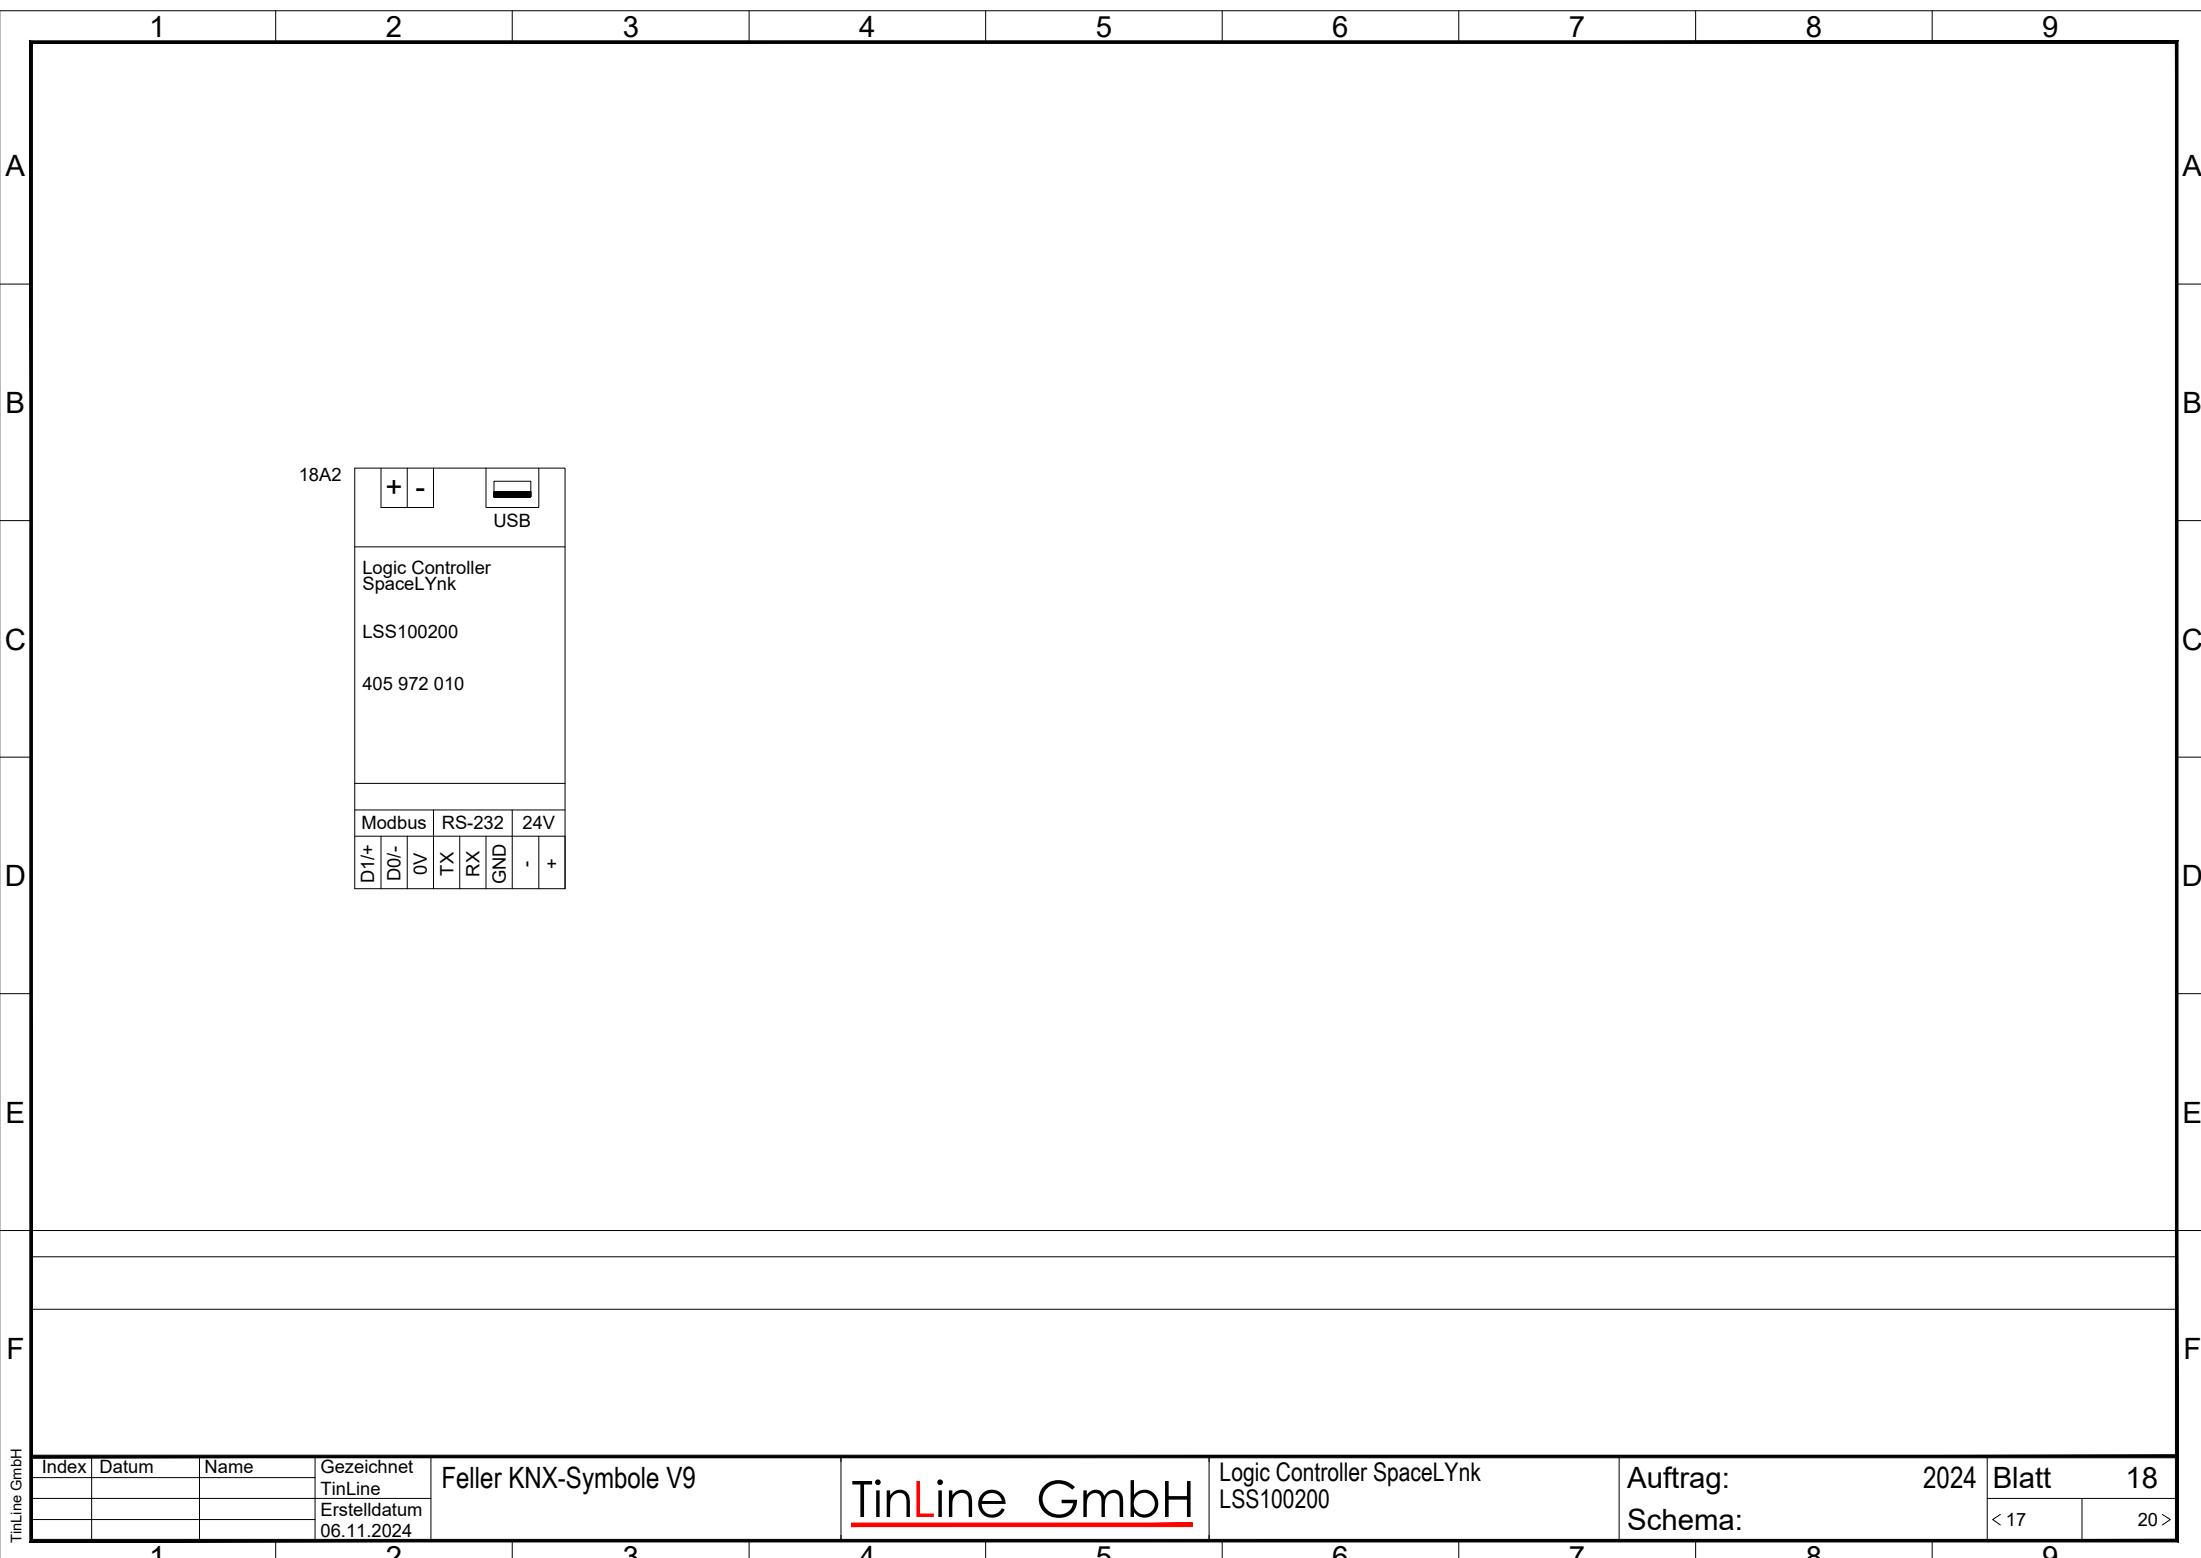


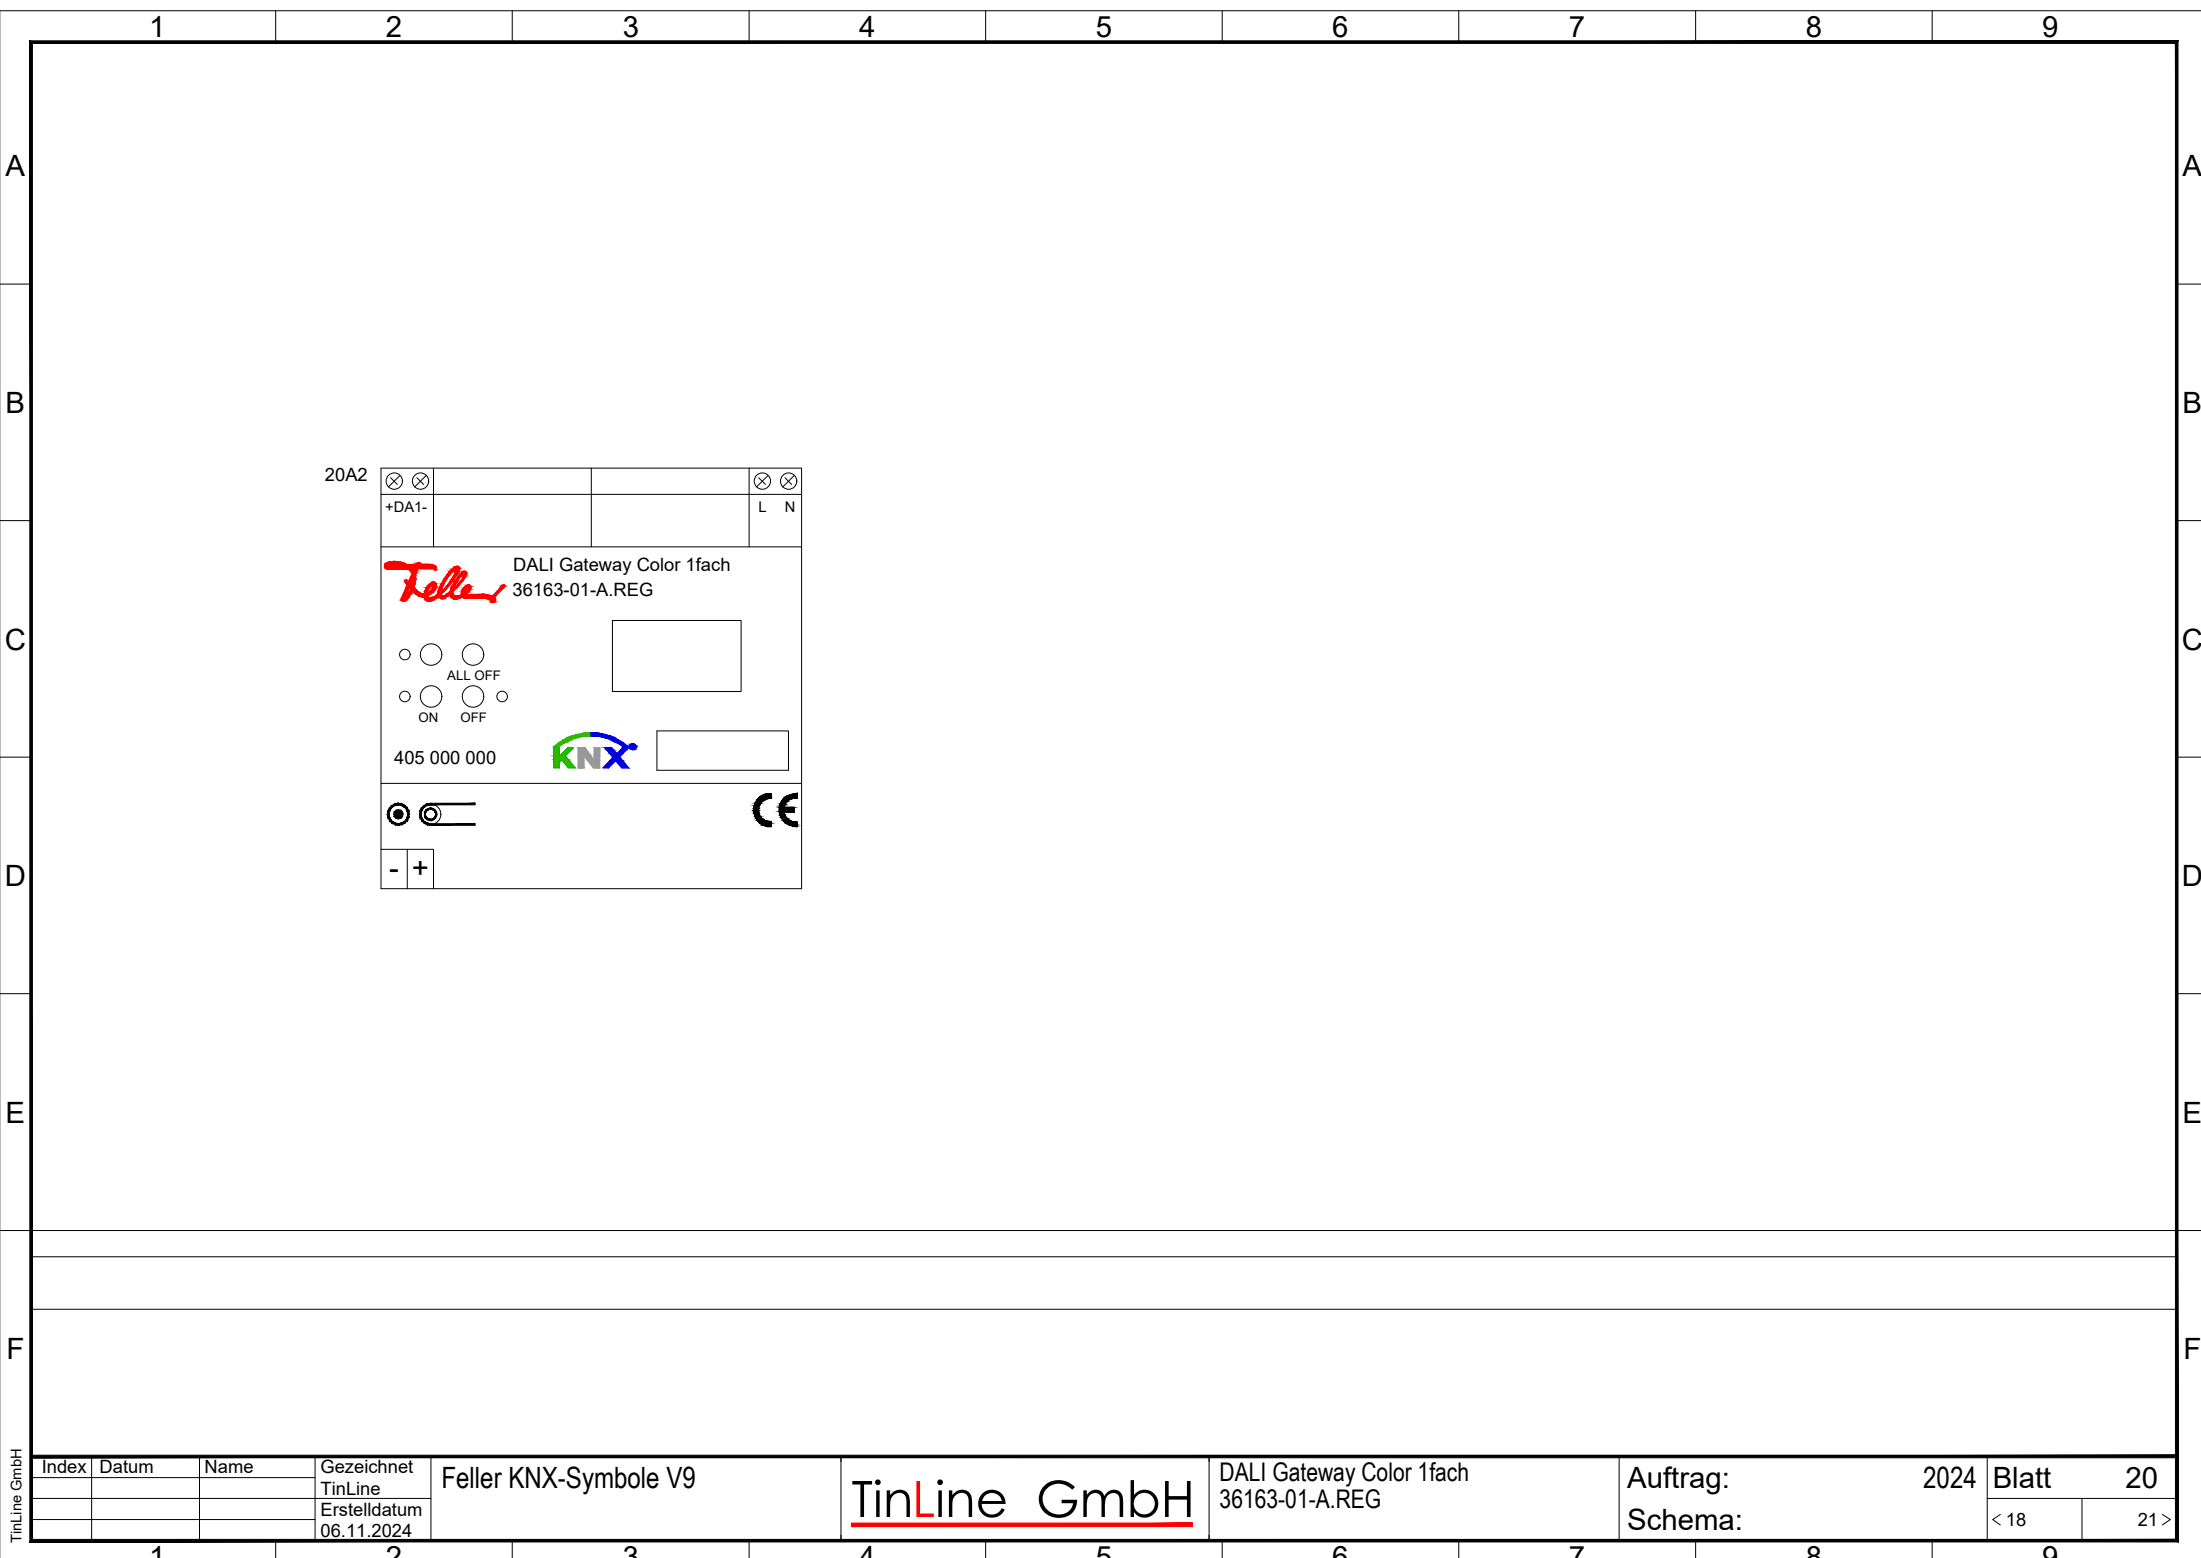


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

22A2


<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
+DA1-	+DA2-	+DA3-	+DA4-						L	N
<div><div>Feller</div><div>DALI Broadcast 4fach 36164-04-A.REG</div><div>DA1 DA2 DA3 DA4 ○ ○ ○ ○</div><div><div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div></div><div>ALL OFF</div><div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div><div><input type="radio"/></div></div><div>ON OFF</div></div><div>405 000 050</div><div><div>KNX</div><div></div></div><div><div><input checked="" type="radio"/></div><div><input checked="" type="radio"/></div></div><div>CE</div><div><div>-</div><div>+</div></div></div>										

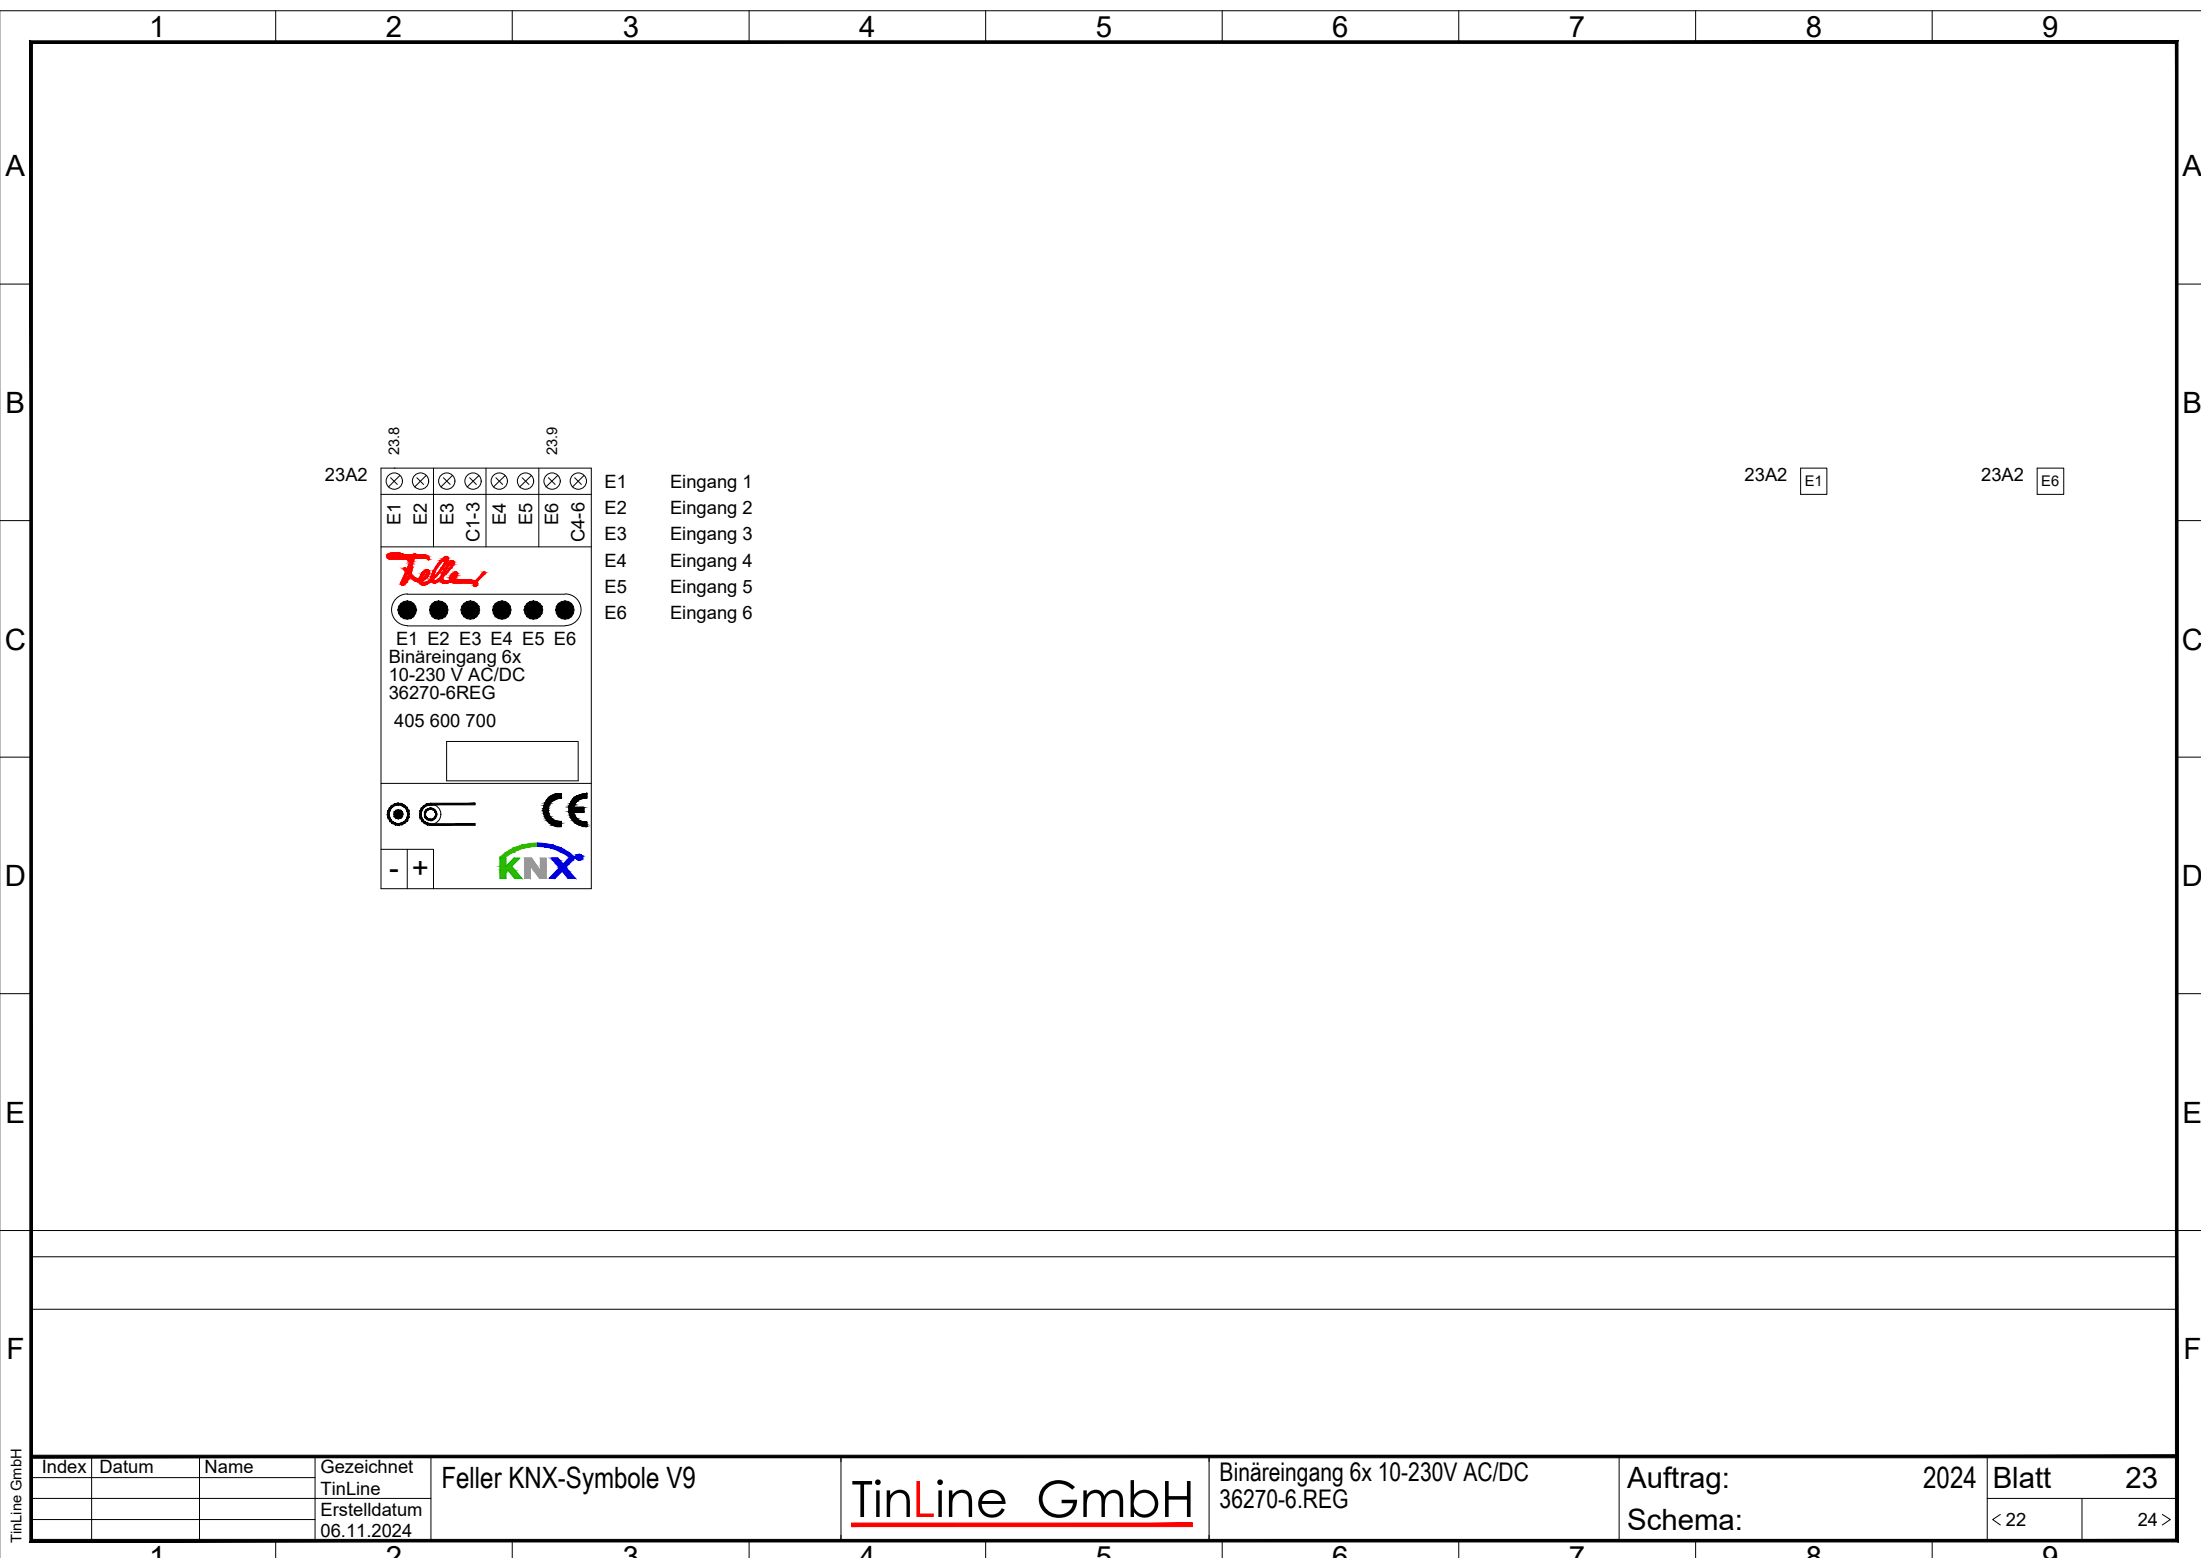




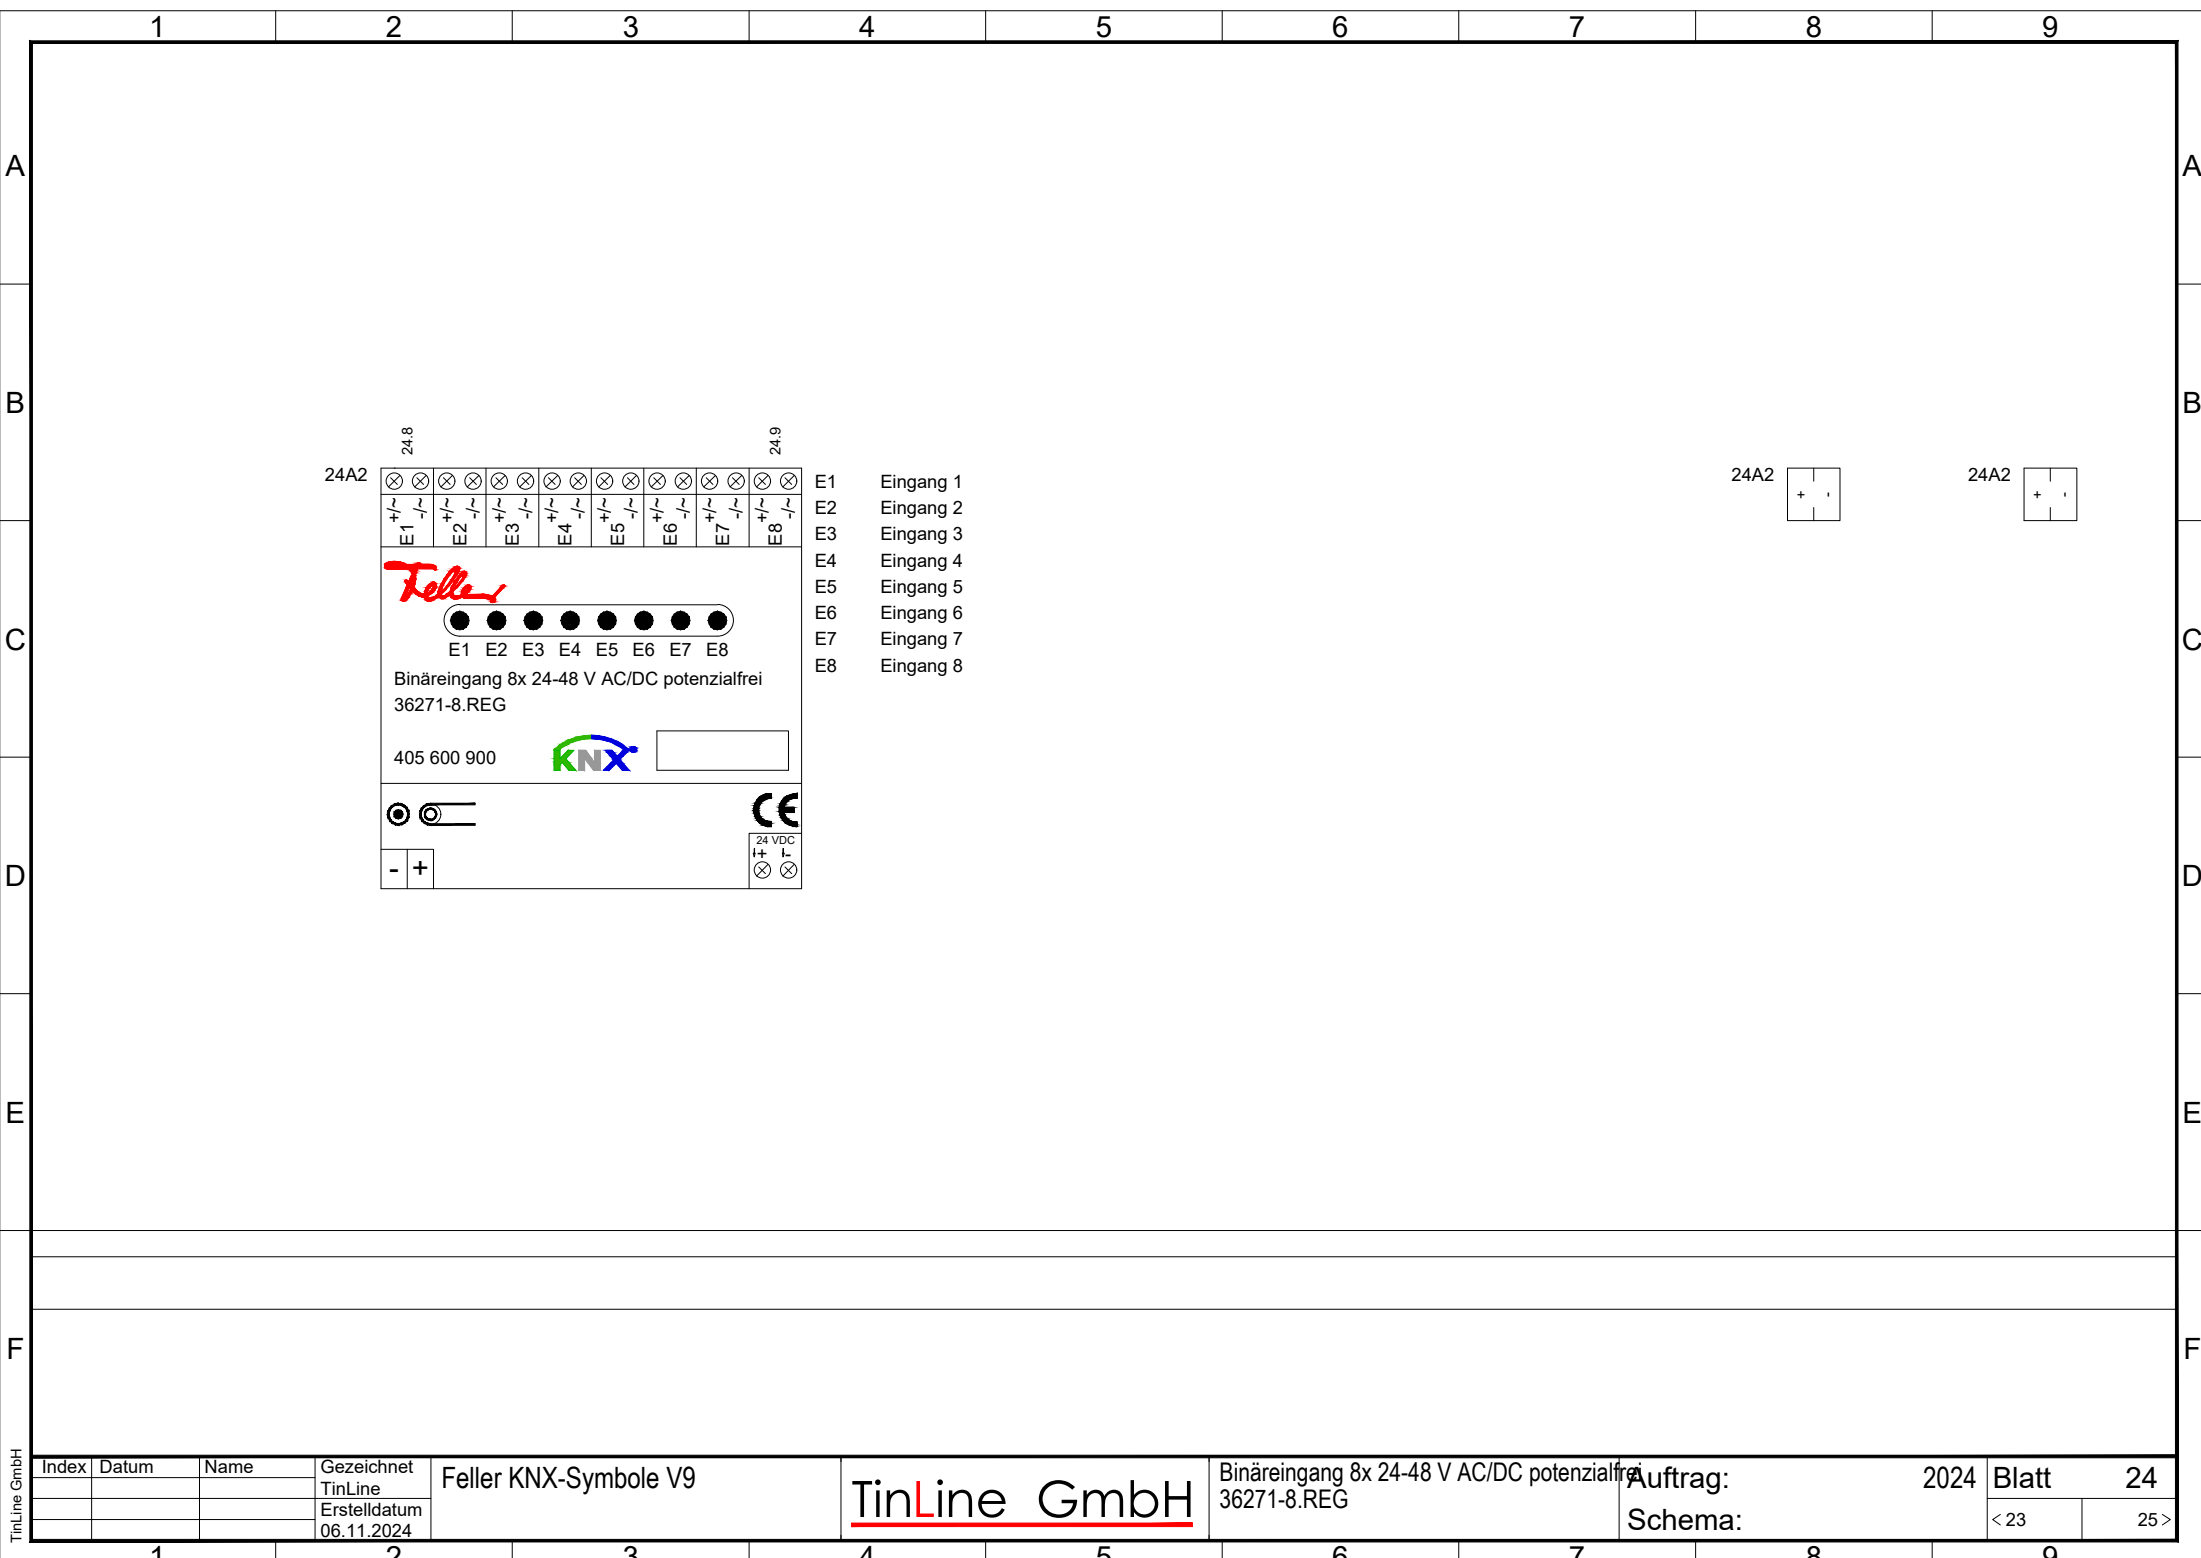














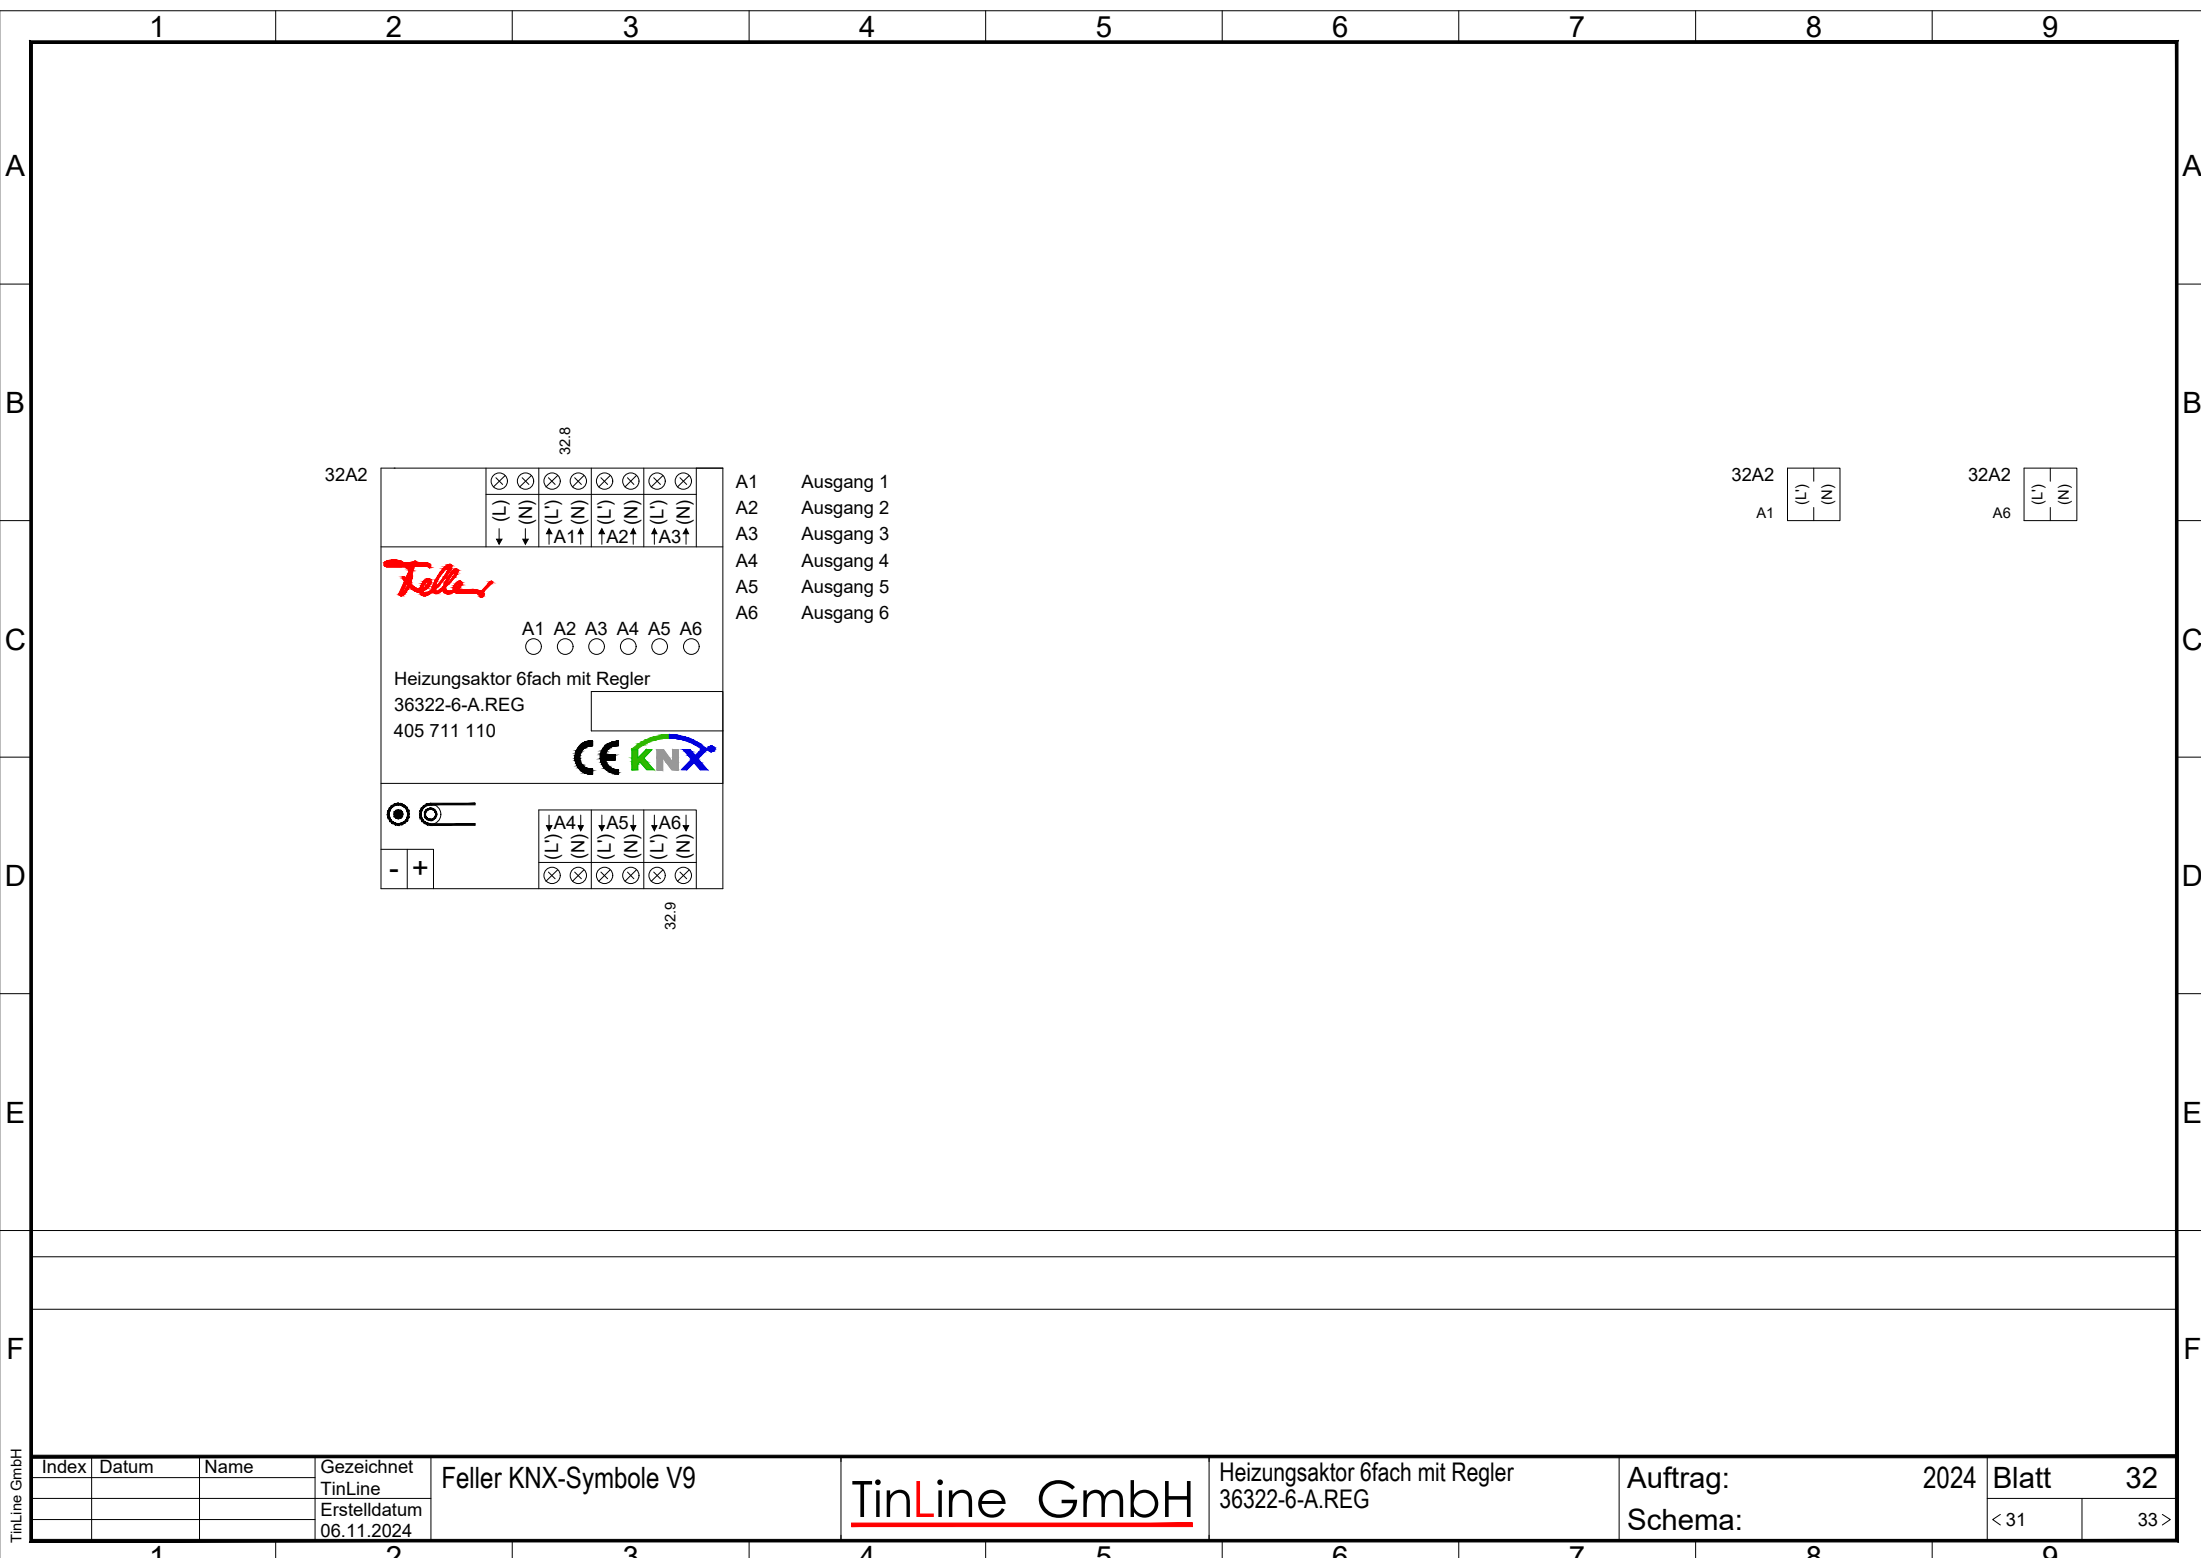


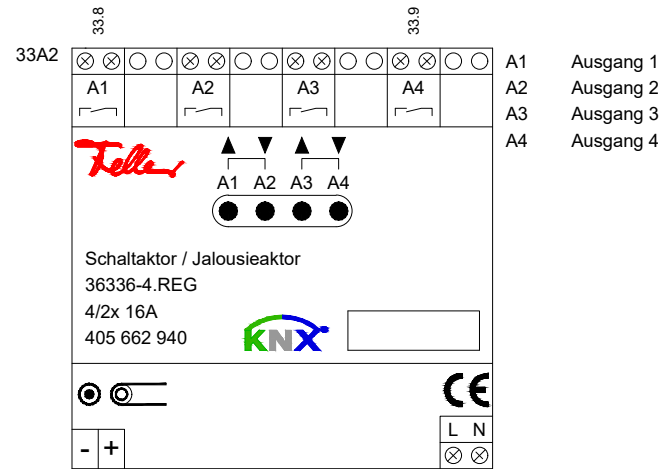

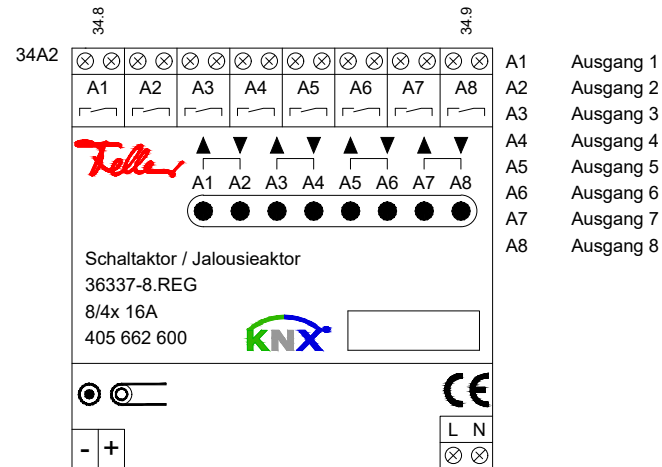

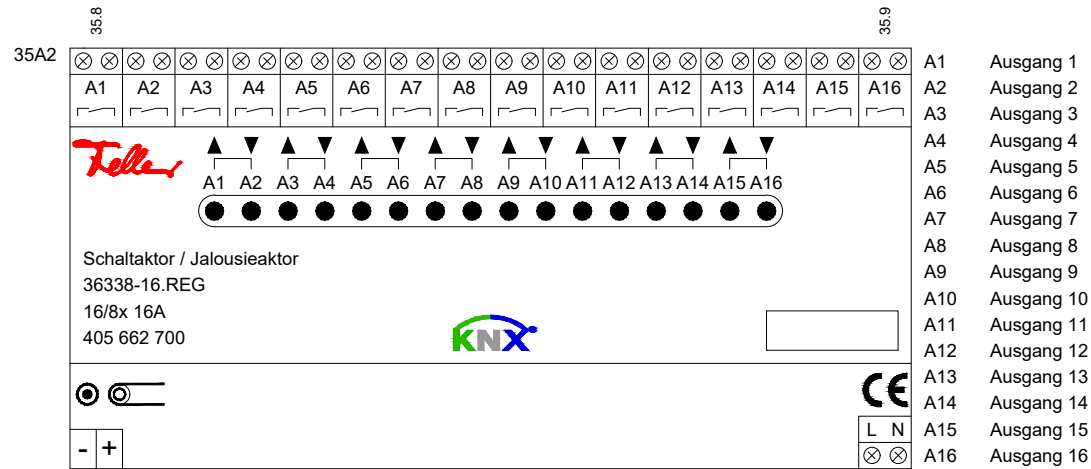



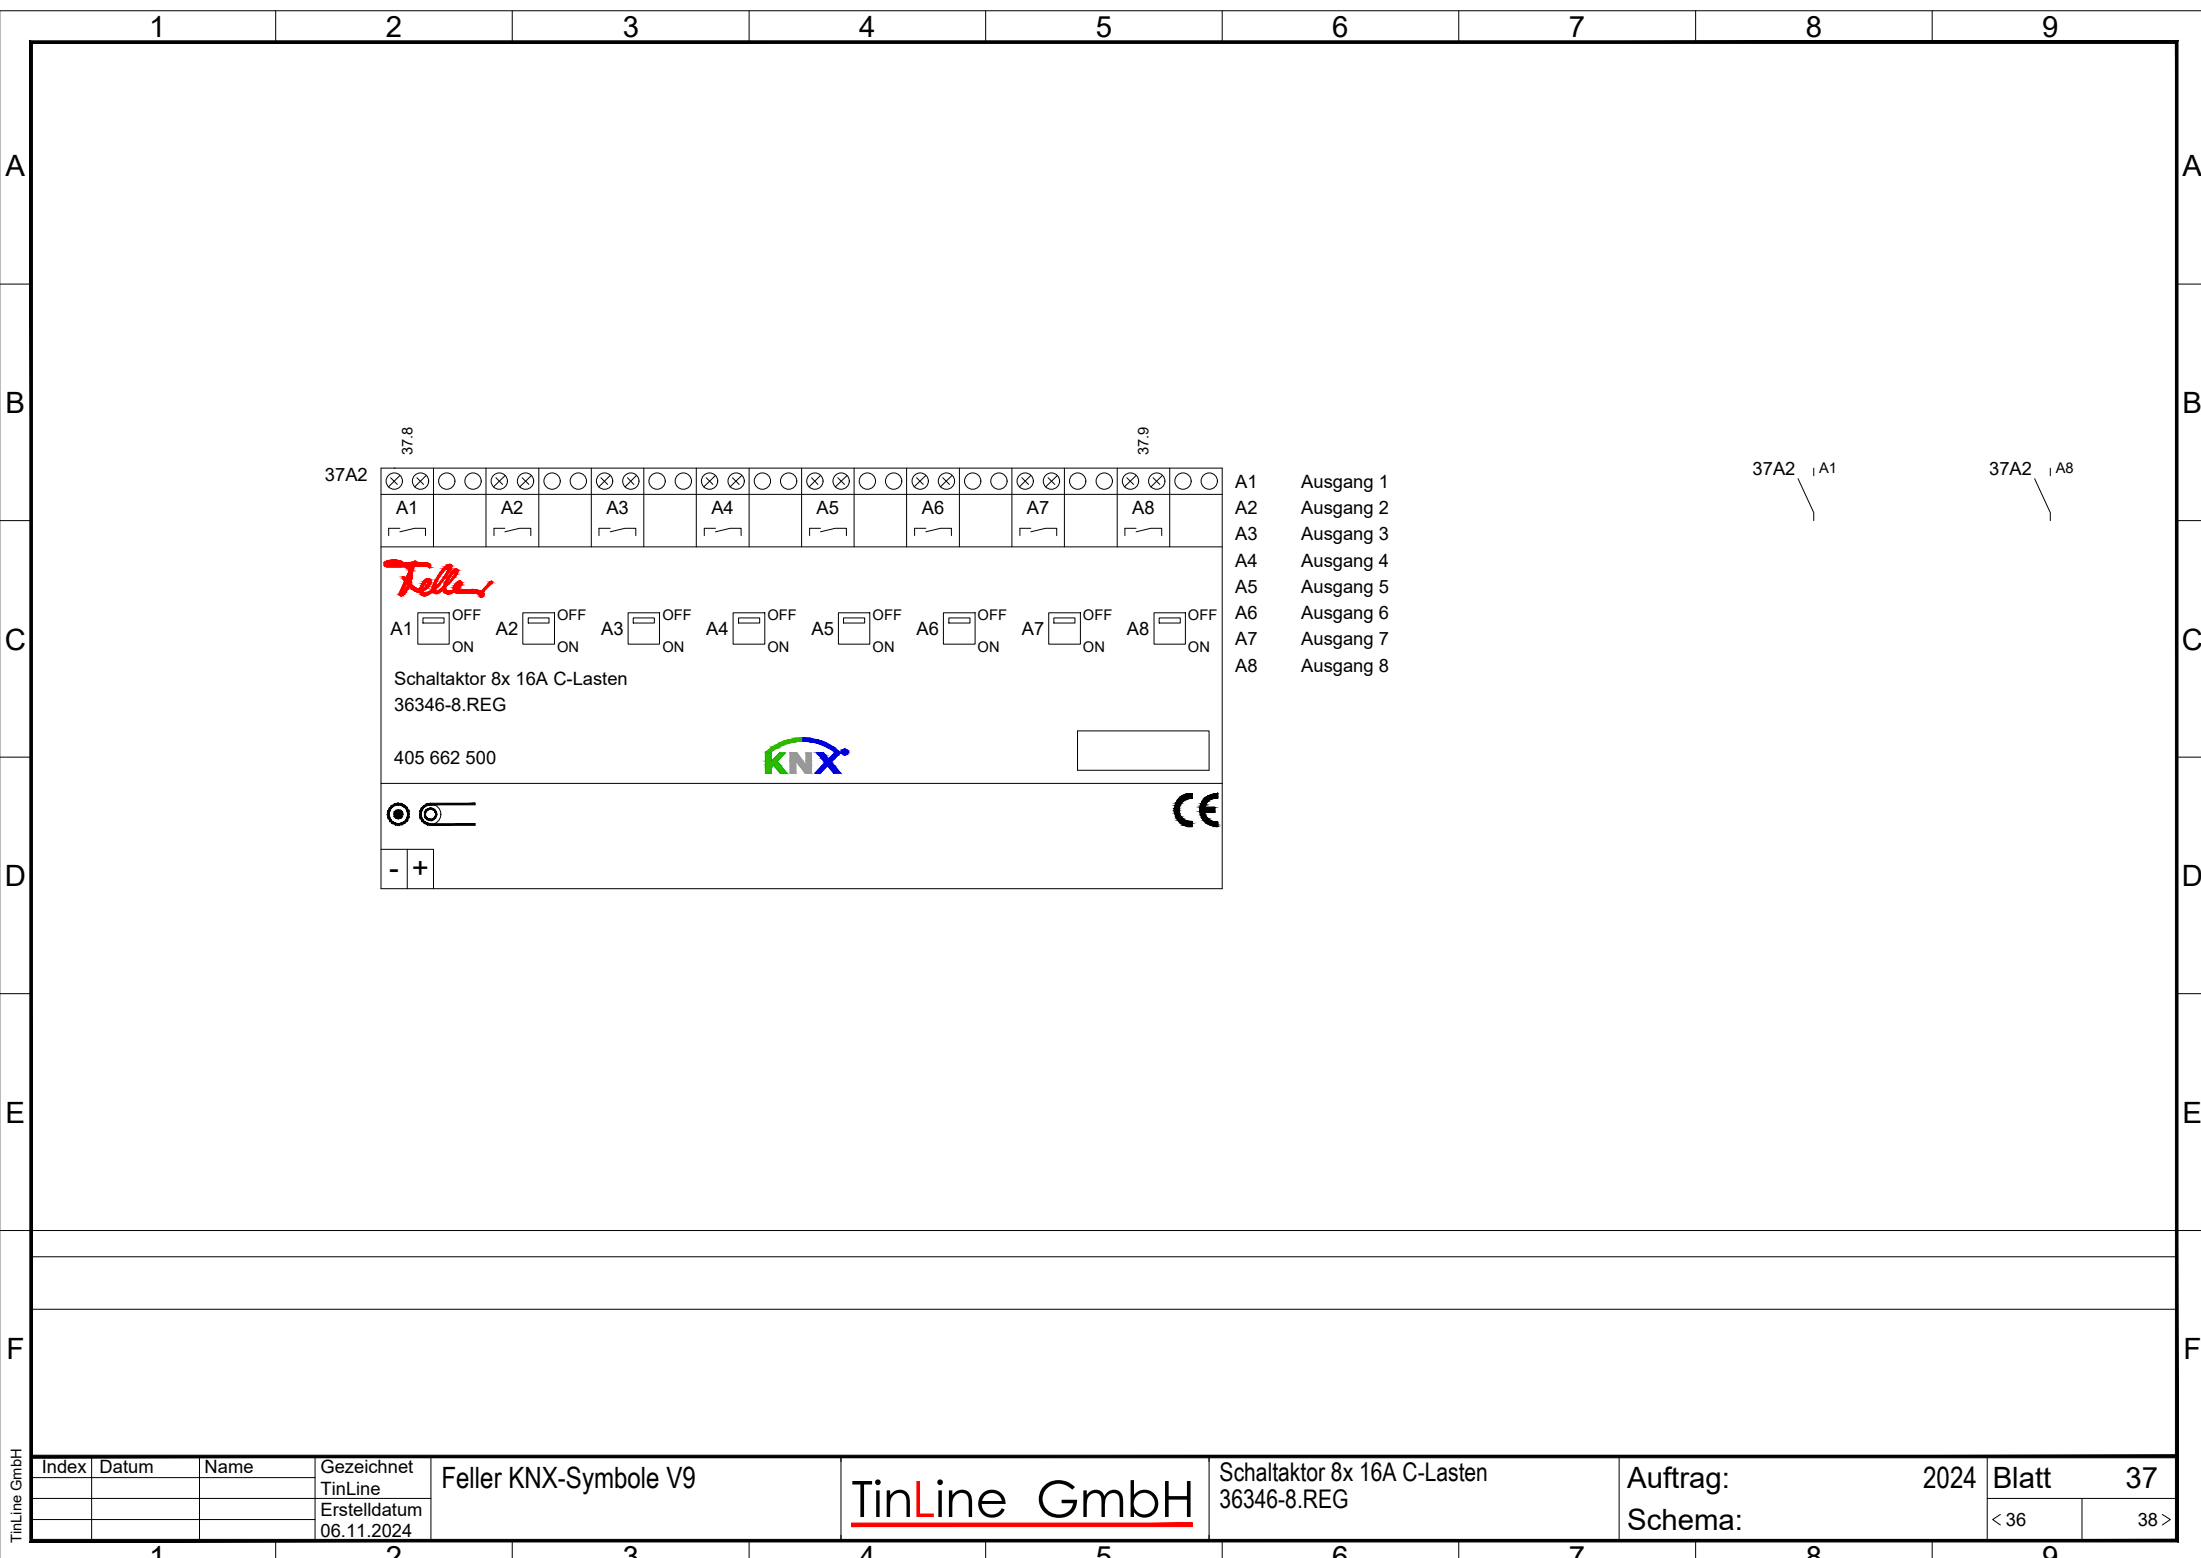


Index	Datum	Name	Gezeichnet TinLine	Feller KNX-Symbole V9	TinLine GmbH	Schaltaktor 8x 16A C-Lasten 36346-8.REG	Auftrag:	2024	Blatt	37
			Erstelldatum 06.11.2024				Schema:		< 36	38 >


123456789








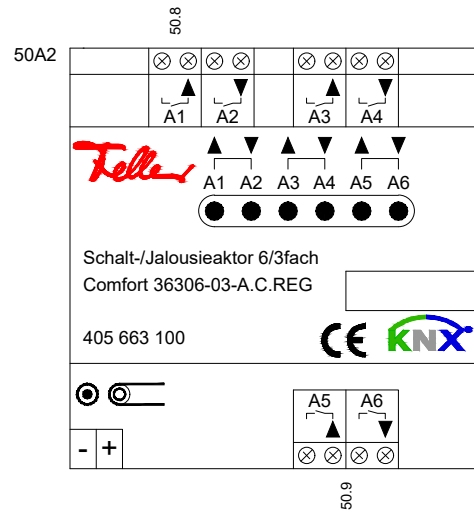

- | | |
|-------|------------|
| A1 | Ausgang 1 |
| A2 | Ausgang 2 |
| A3 | Ausgang 3 |
| A4 | Ausgang 4 |
| A5 | Ausgang 5 |
| A6 | Ausgang 6 |
| A1+A2 | Jalousie 1 |
| A3+A4 | Jalousie 2 |
| A5+A6 | Jalousie 3 |






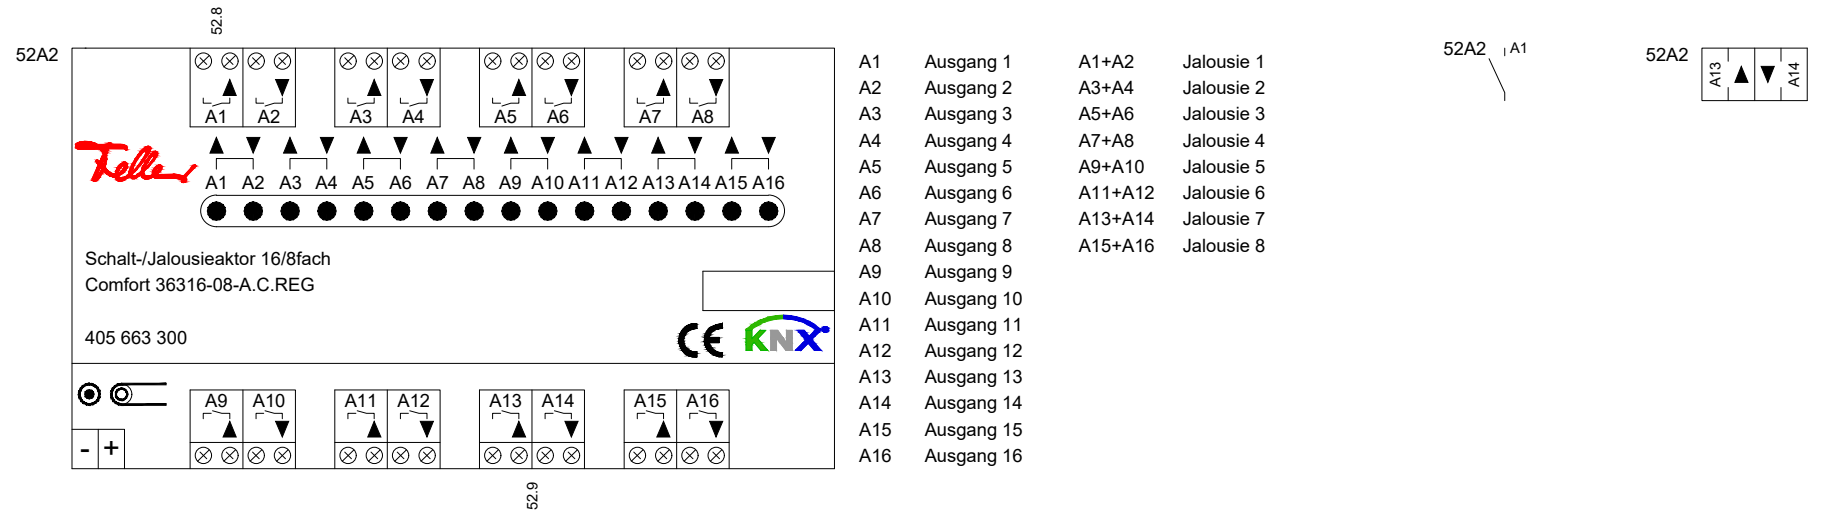


A
B
C
D
E
F

123456789

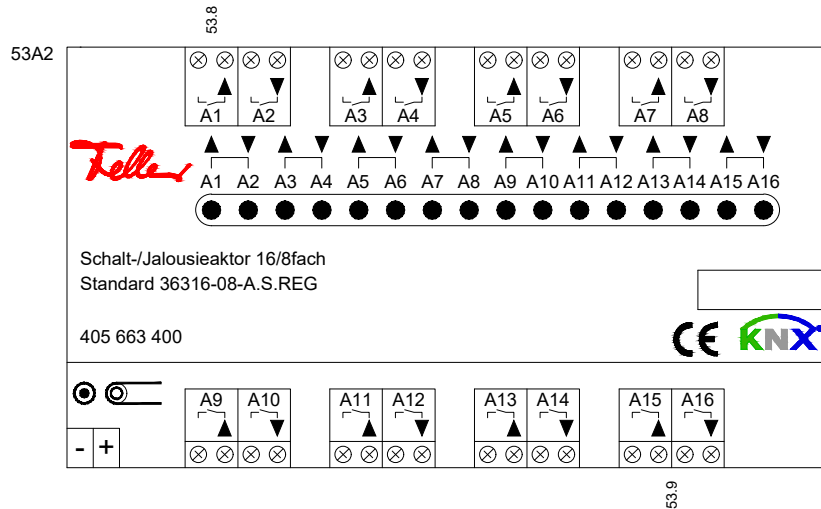



- | | | | |
|-----|------------|---------|------------|
| A1 | Ausgang 1 | A1+A2 | Jalousie 1 |
| A2 | Ausgang 2 | A3+A4 | Jalousie 2 |
| A3 | Ausgang 3 | A5+A6 | Jalousie 3 |
| A4 | Ausgang 4 | A7+A8 | Jalousie 4 |
| A5 | Ausgang 5 | A9+A10 | Jalousie 5 |
| A6 | Ausgang 6 | A11+A12 | Jalousie 6 |
| A7 | Ausgang 7 | A13+A14 | Jalousie 7 |
| A8 | Ausgang 8 | A15+A16 | Jalousie 8 |
| A9 | Ausgang 9 | | |
| A10 | Ausgang 10 | | |
| A11 | Ausgang 11 | | |
| A12 | Ausgang 12 | | |
| A13 | Ausgang 13 | | |
| A14 | Ausgang 14 | | |
| A15 | Ausgang 15 | | |
| A16 | Ausgang 16 | | |





TinLine GmbH


123456789

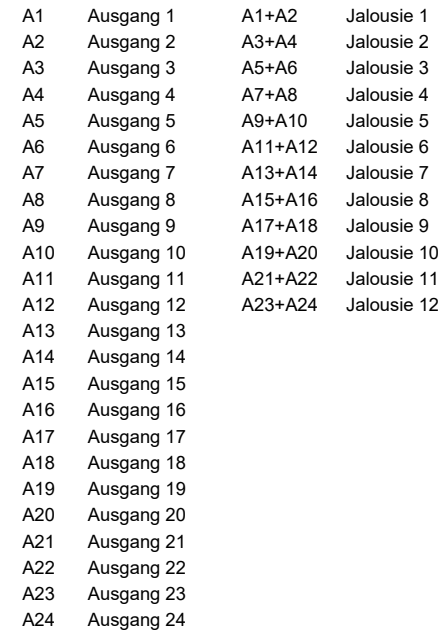


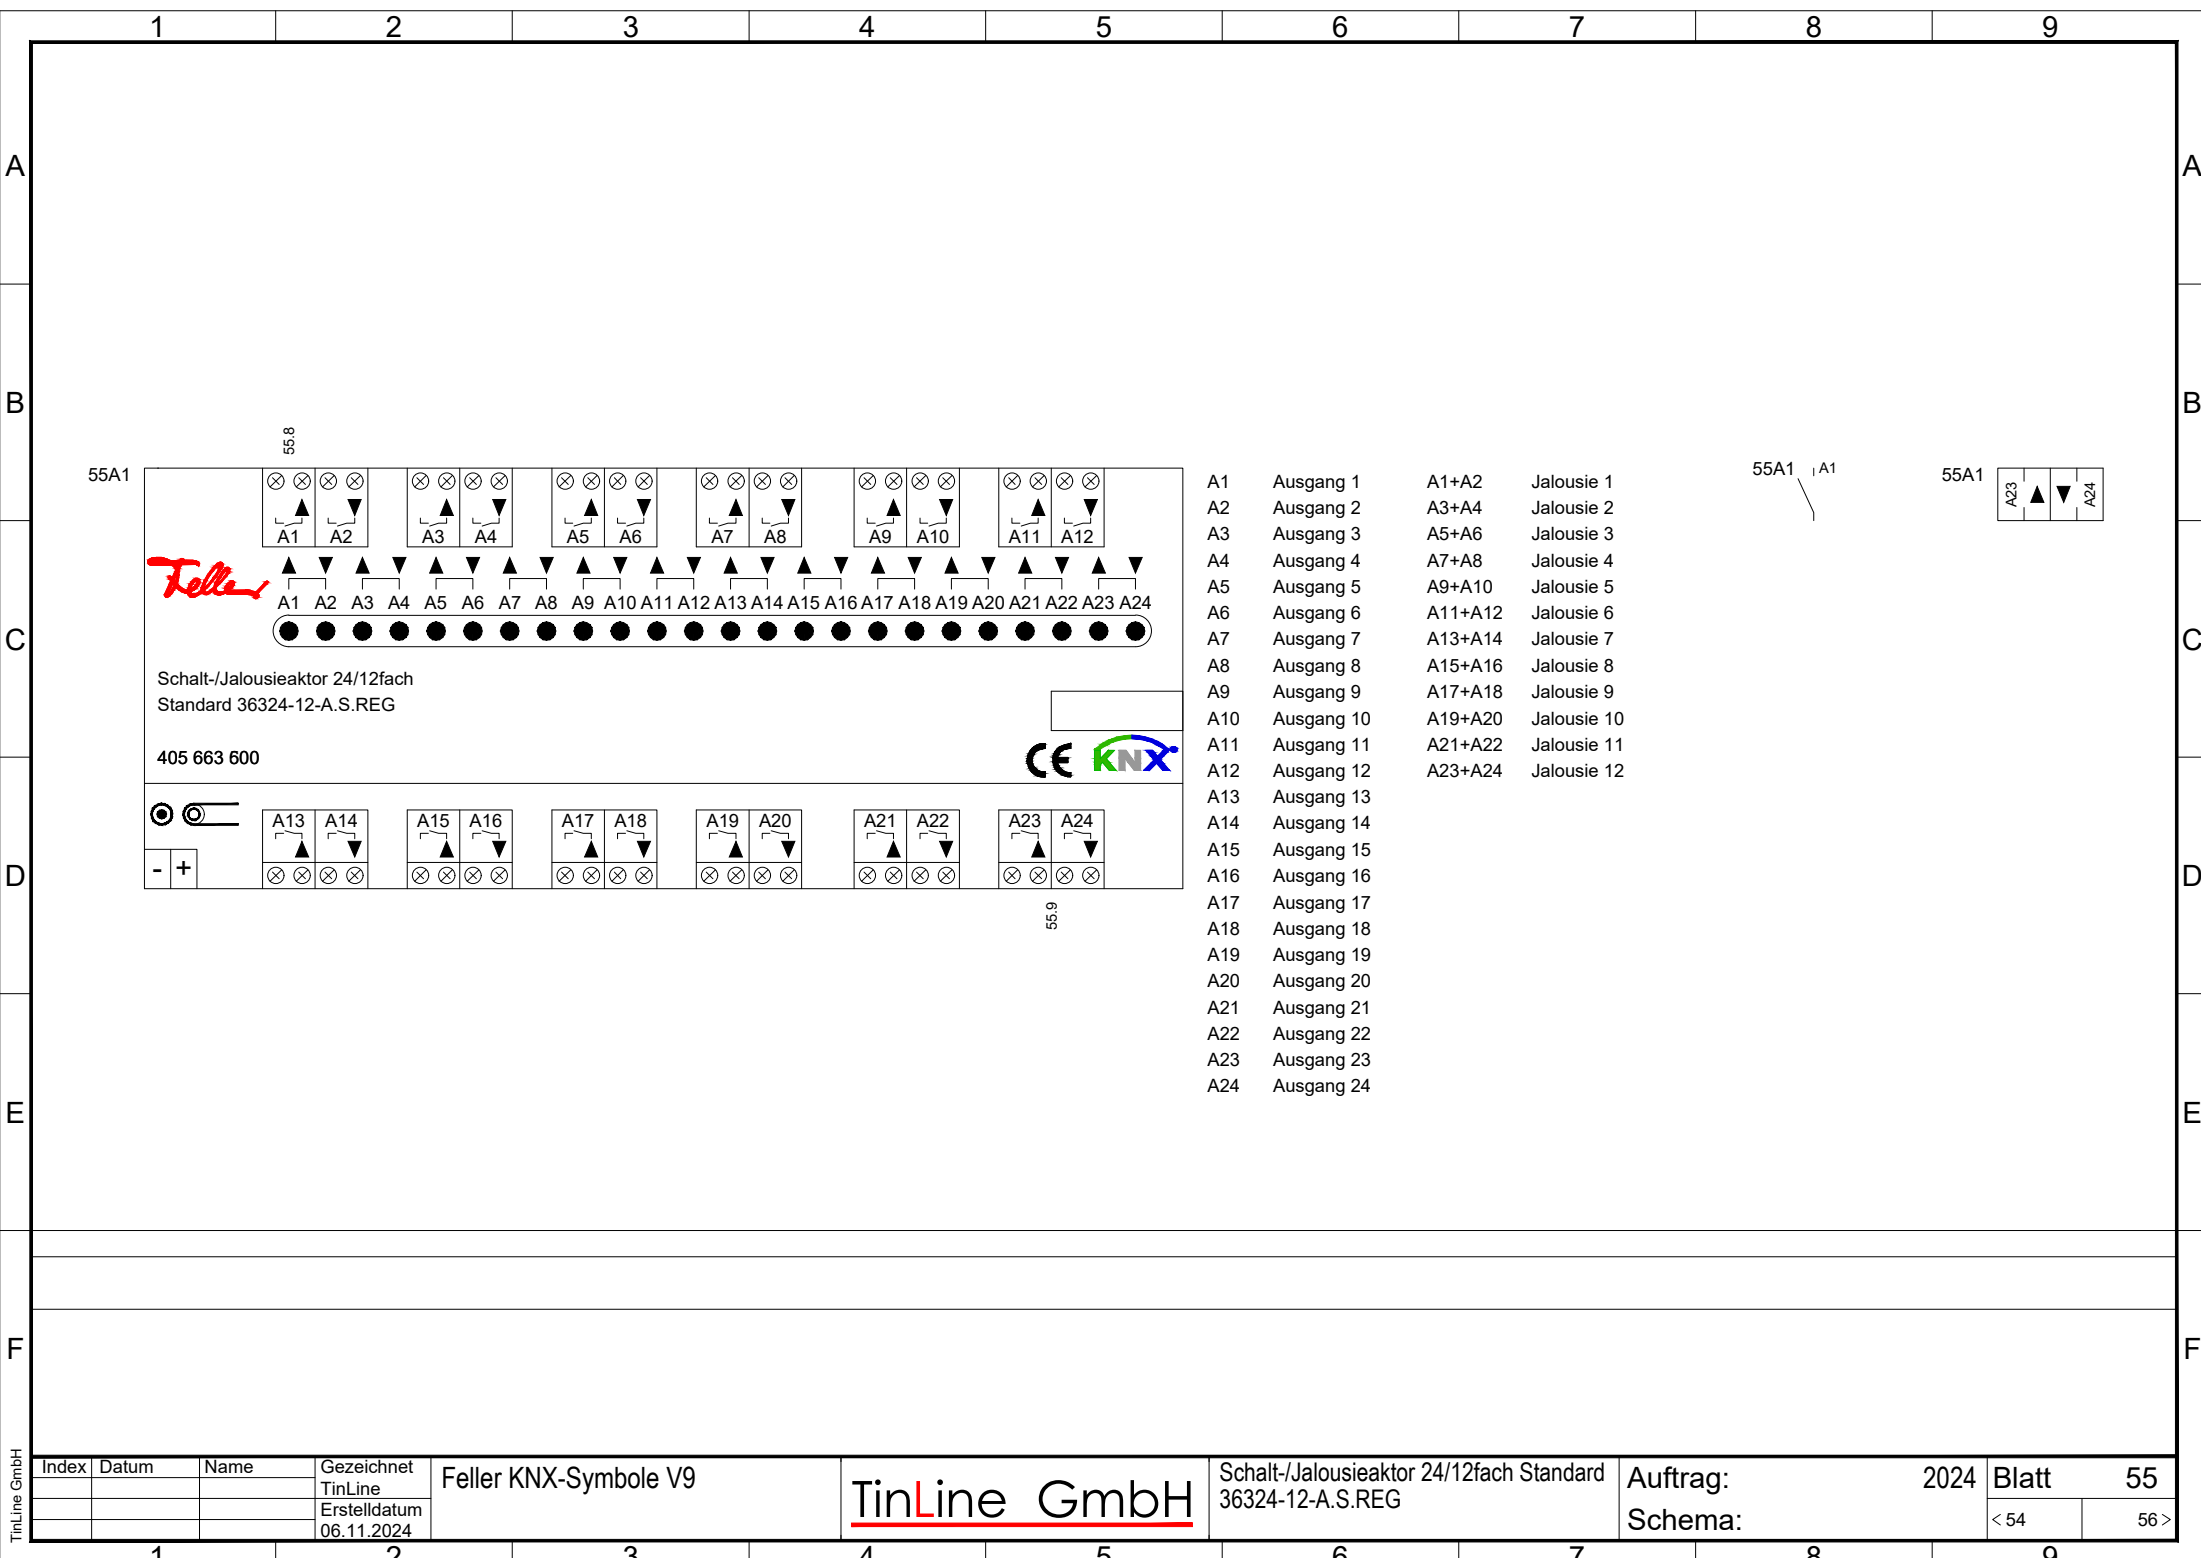

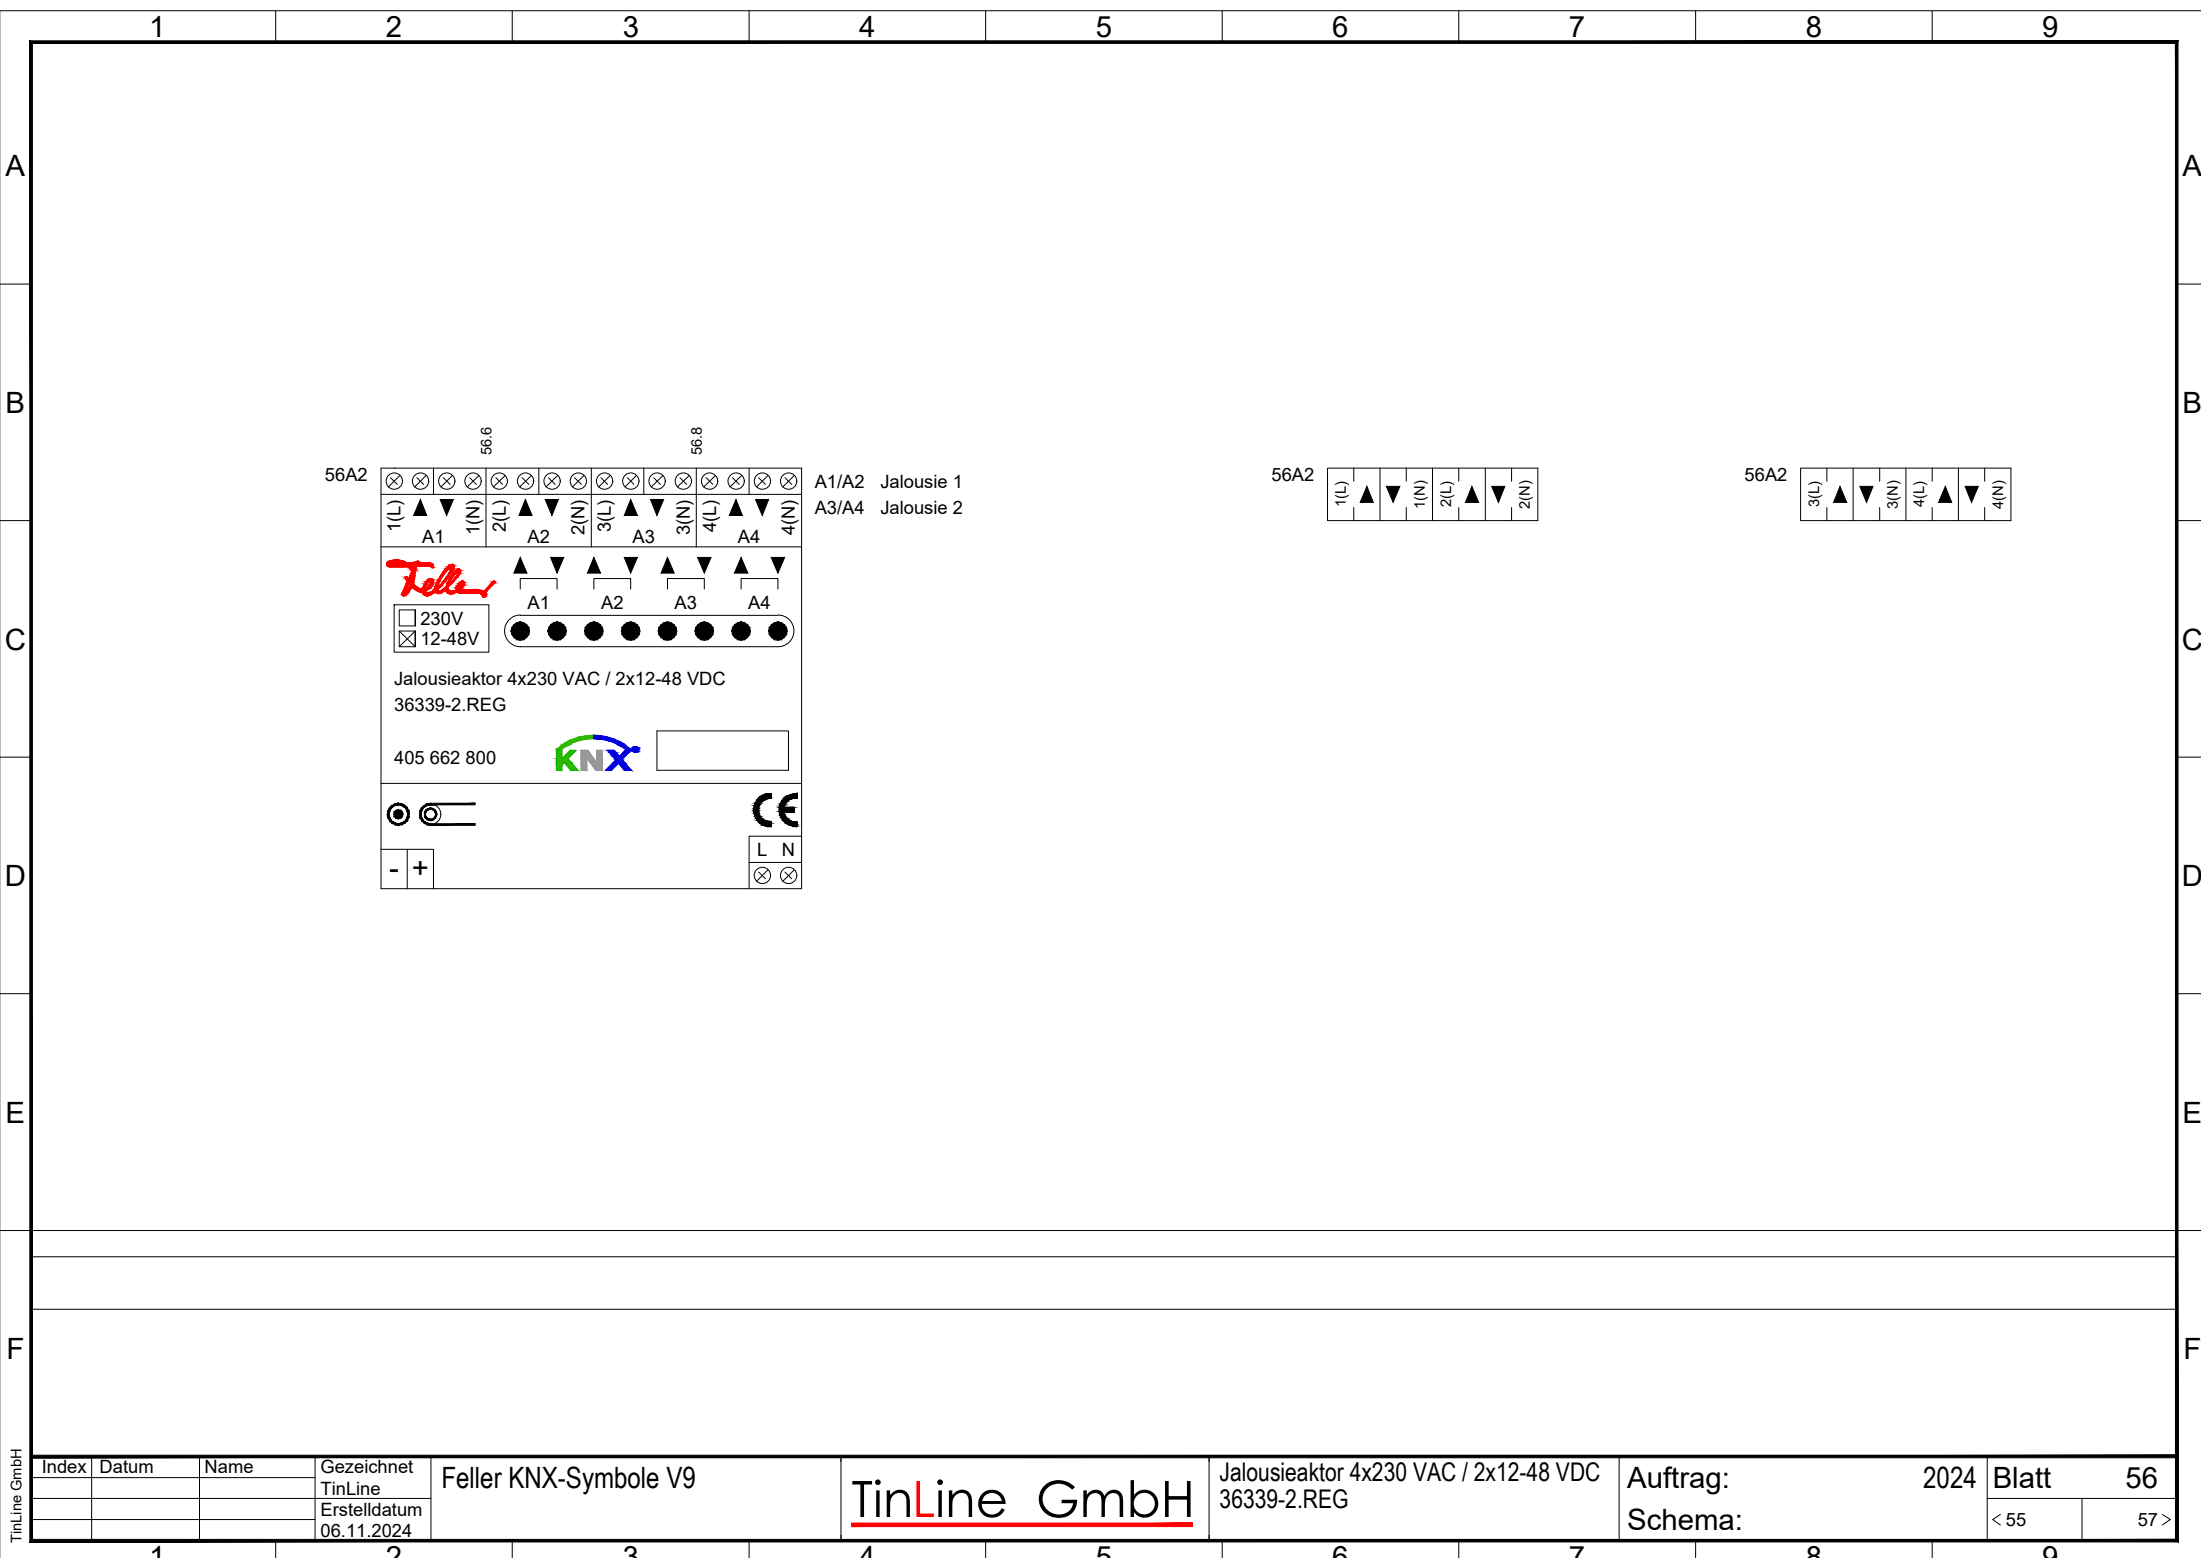

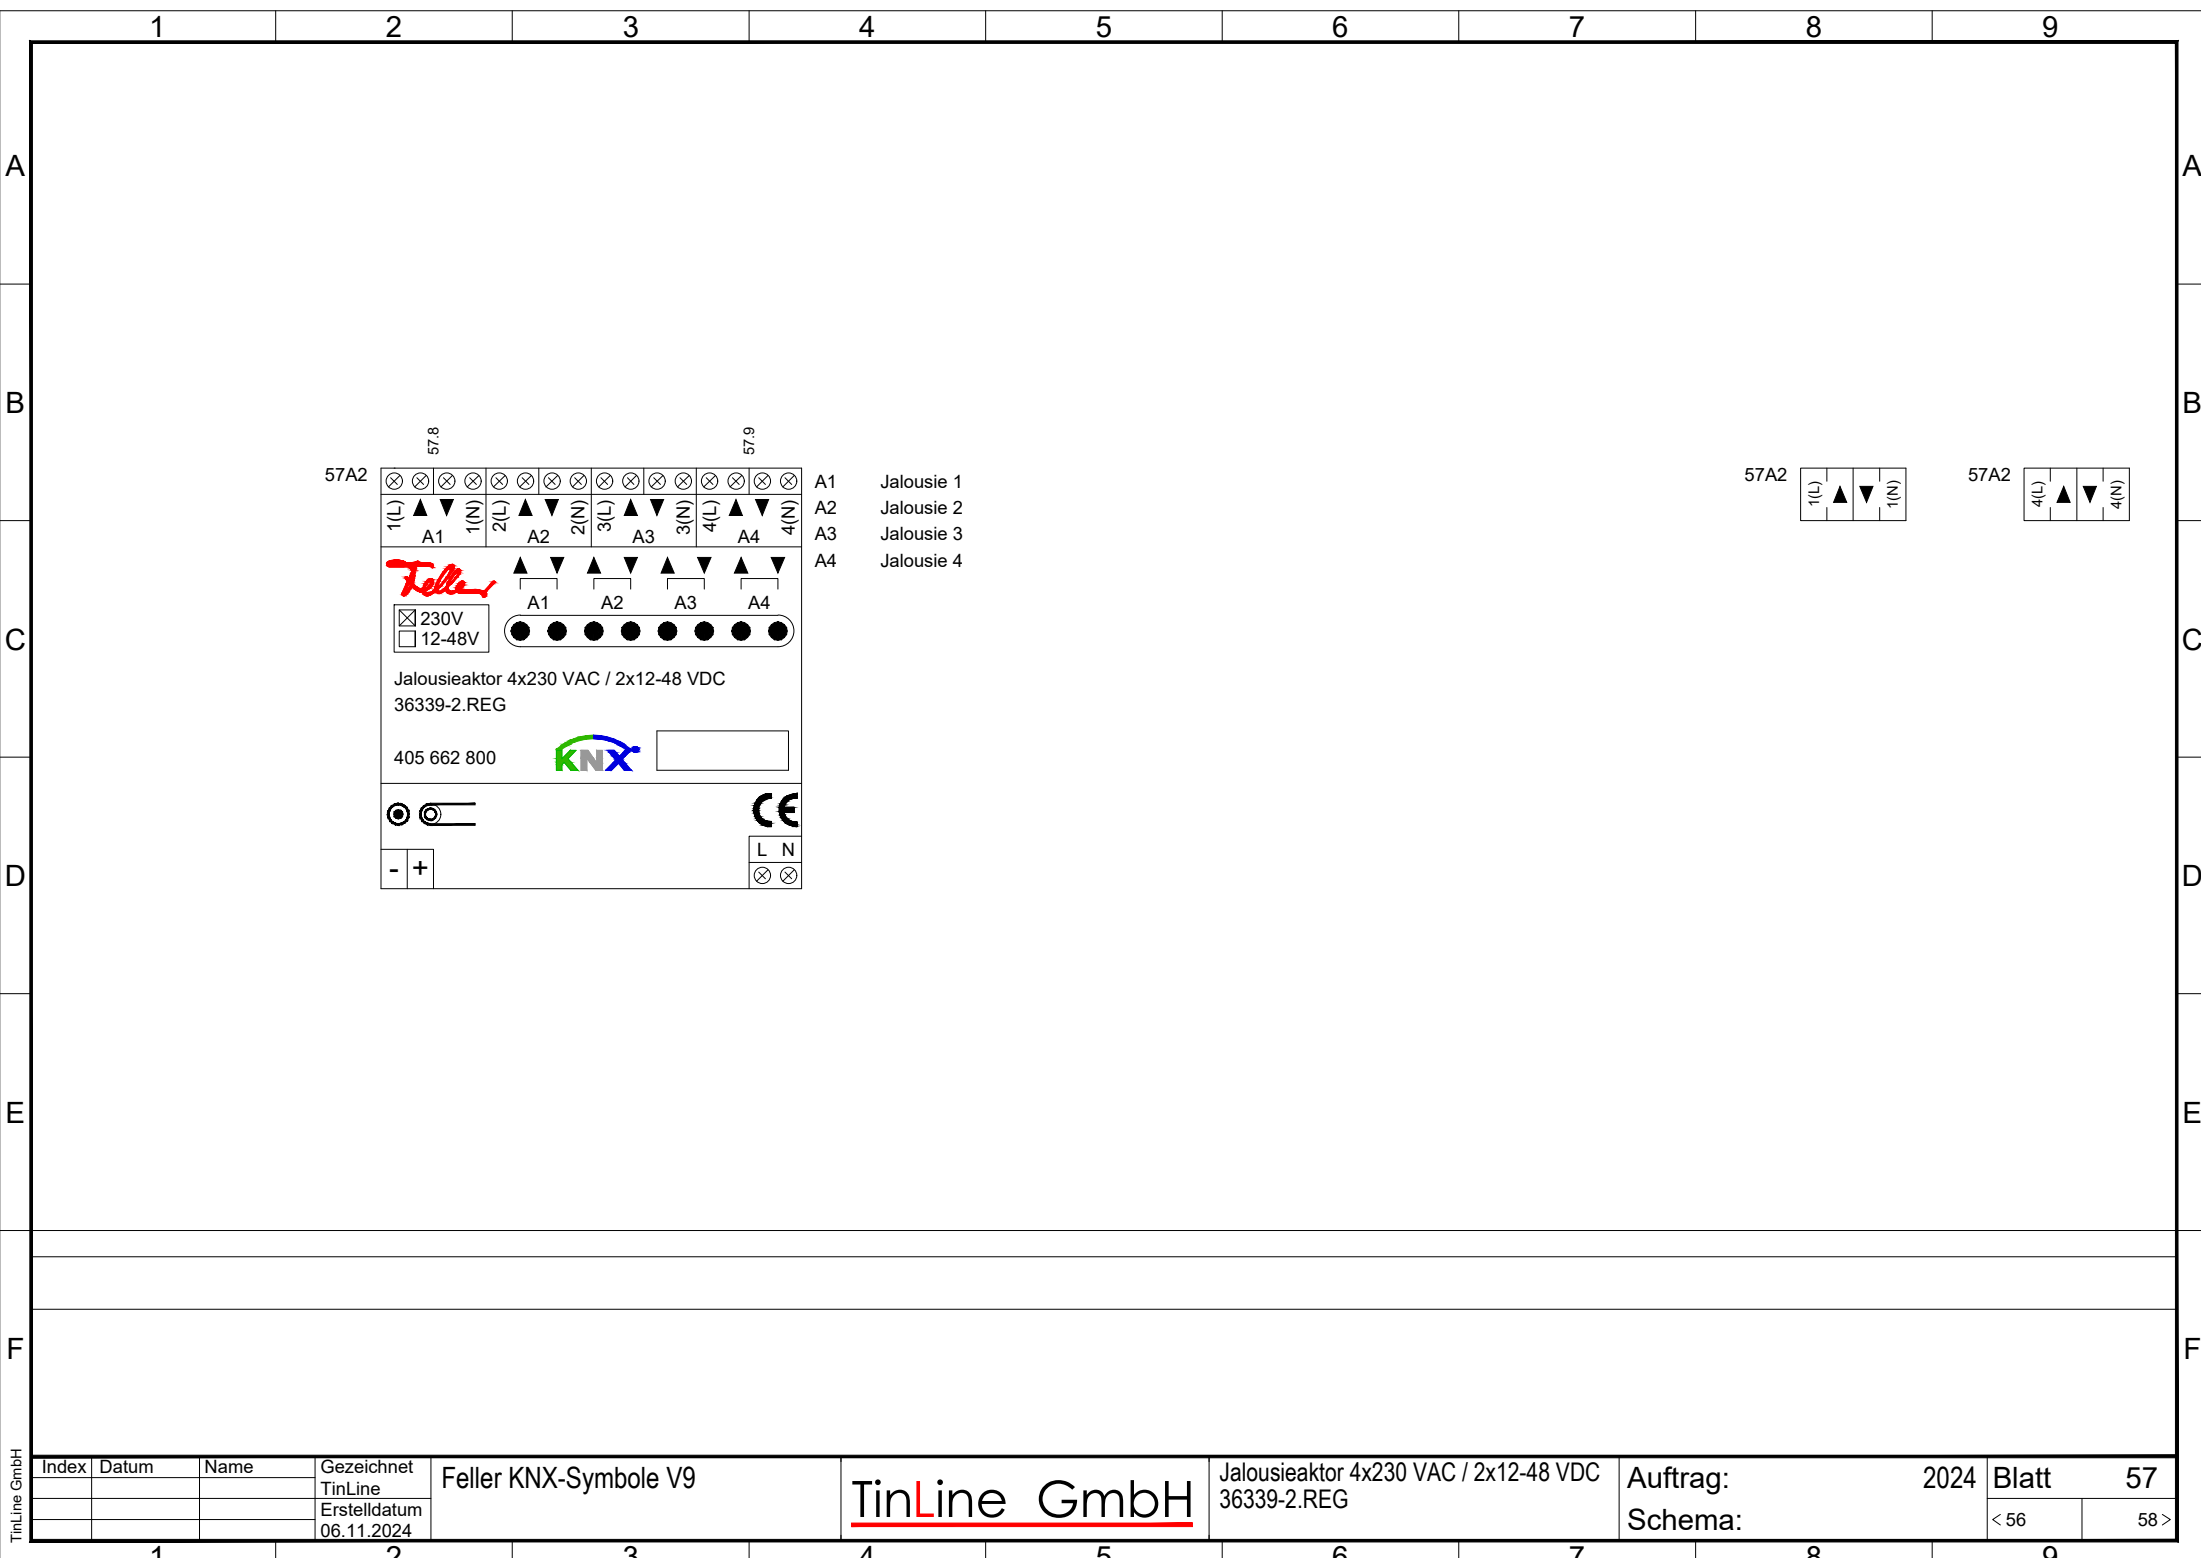


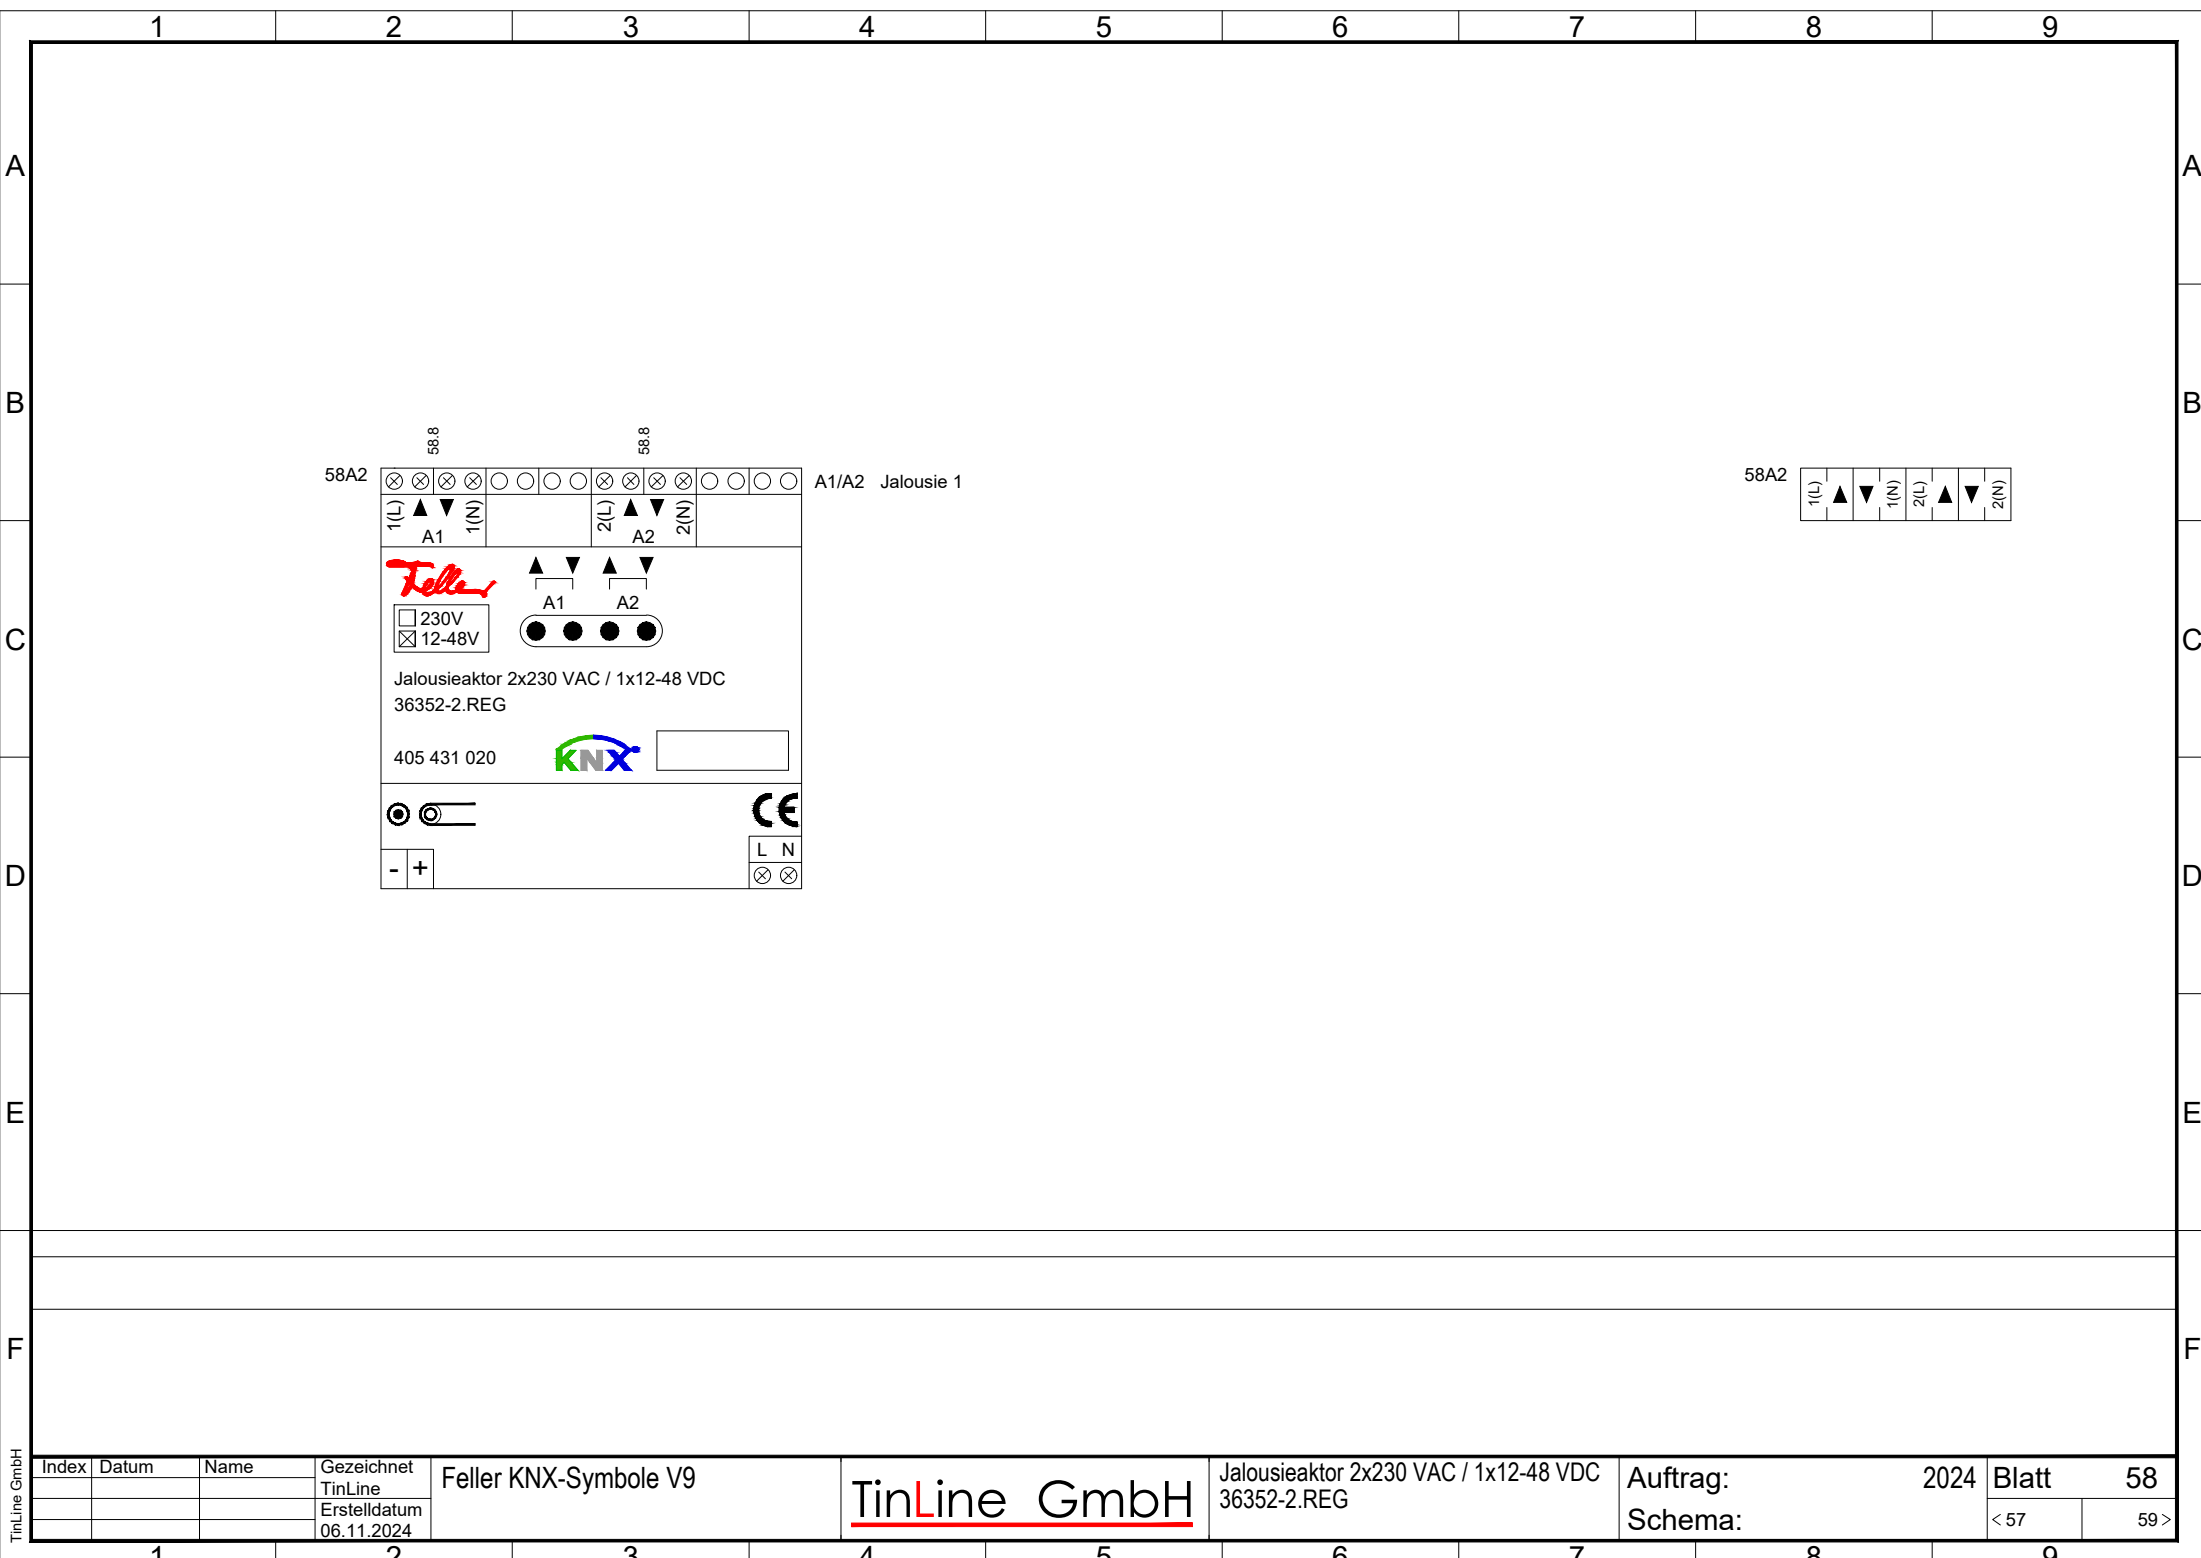










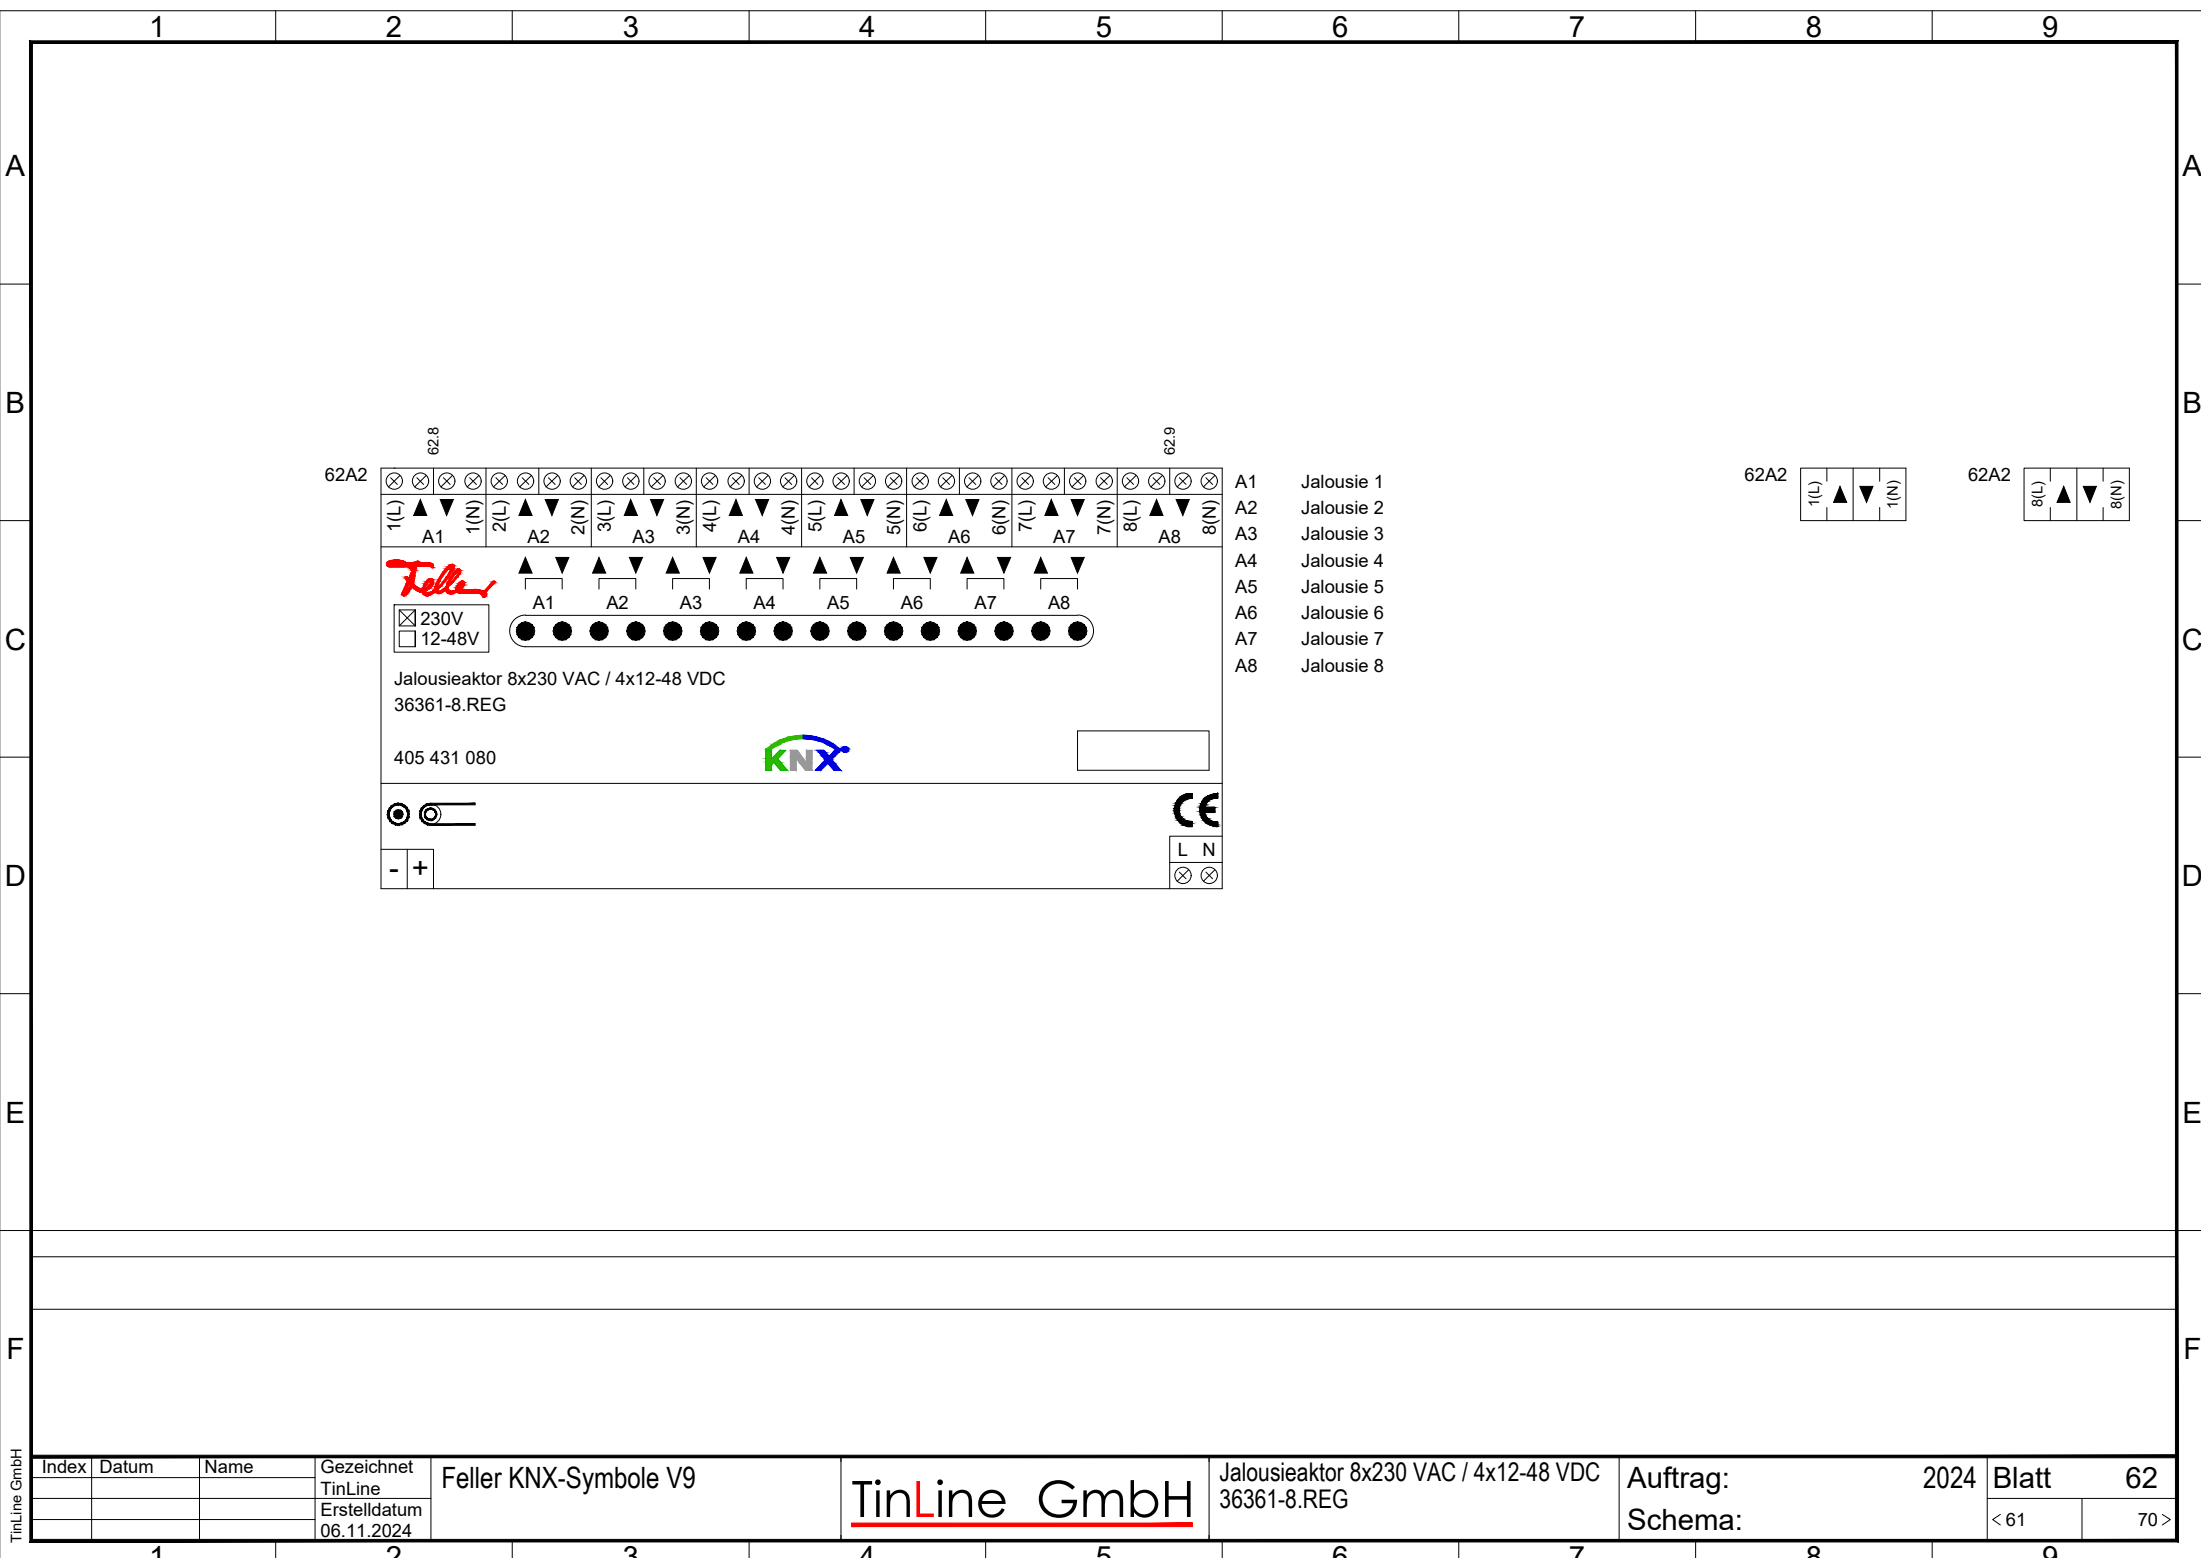

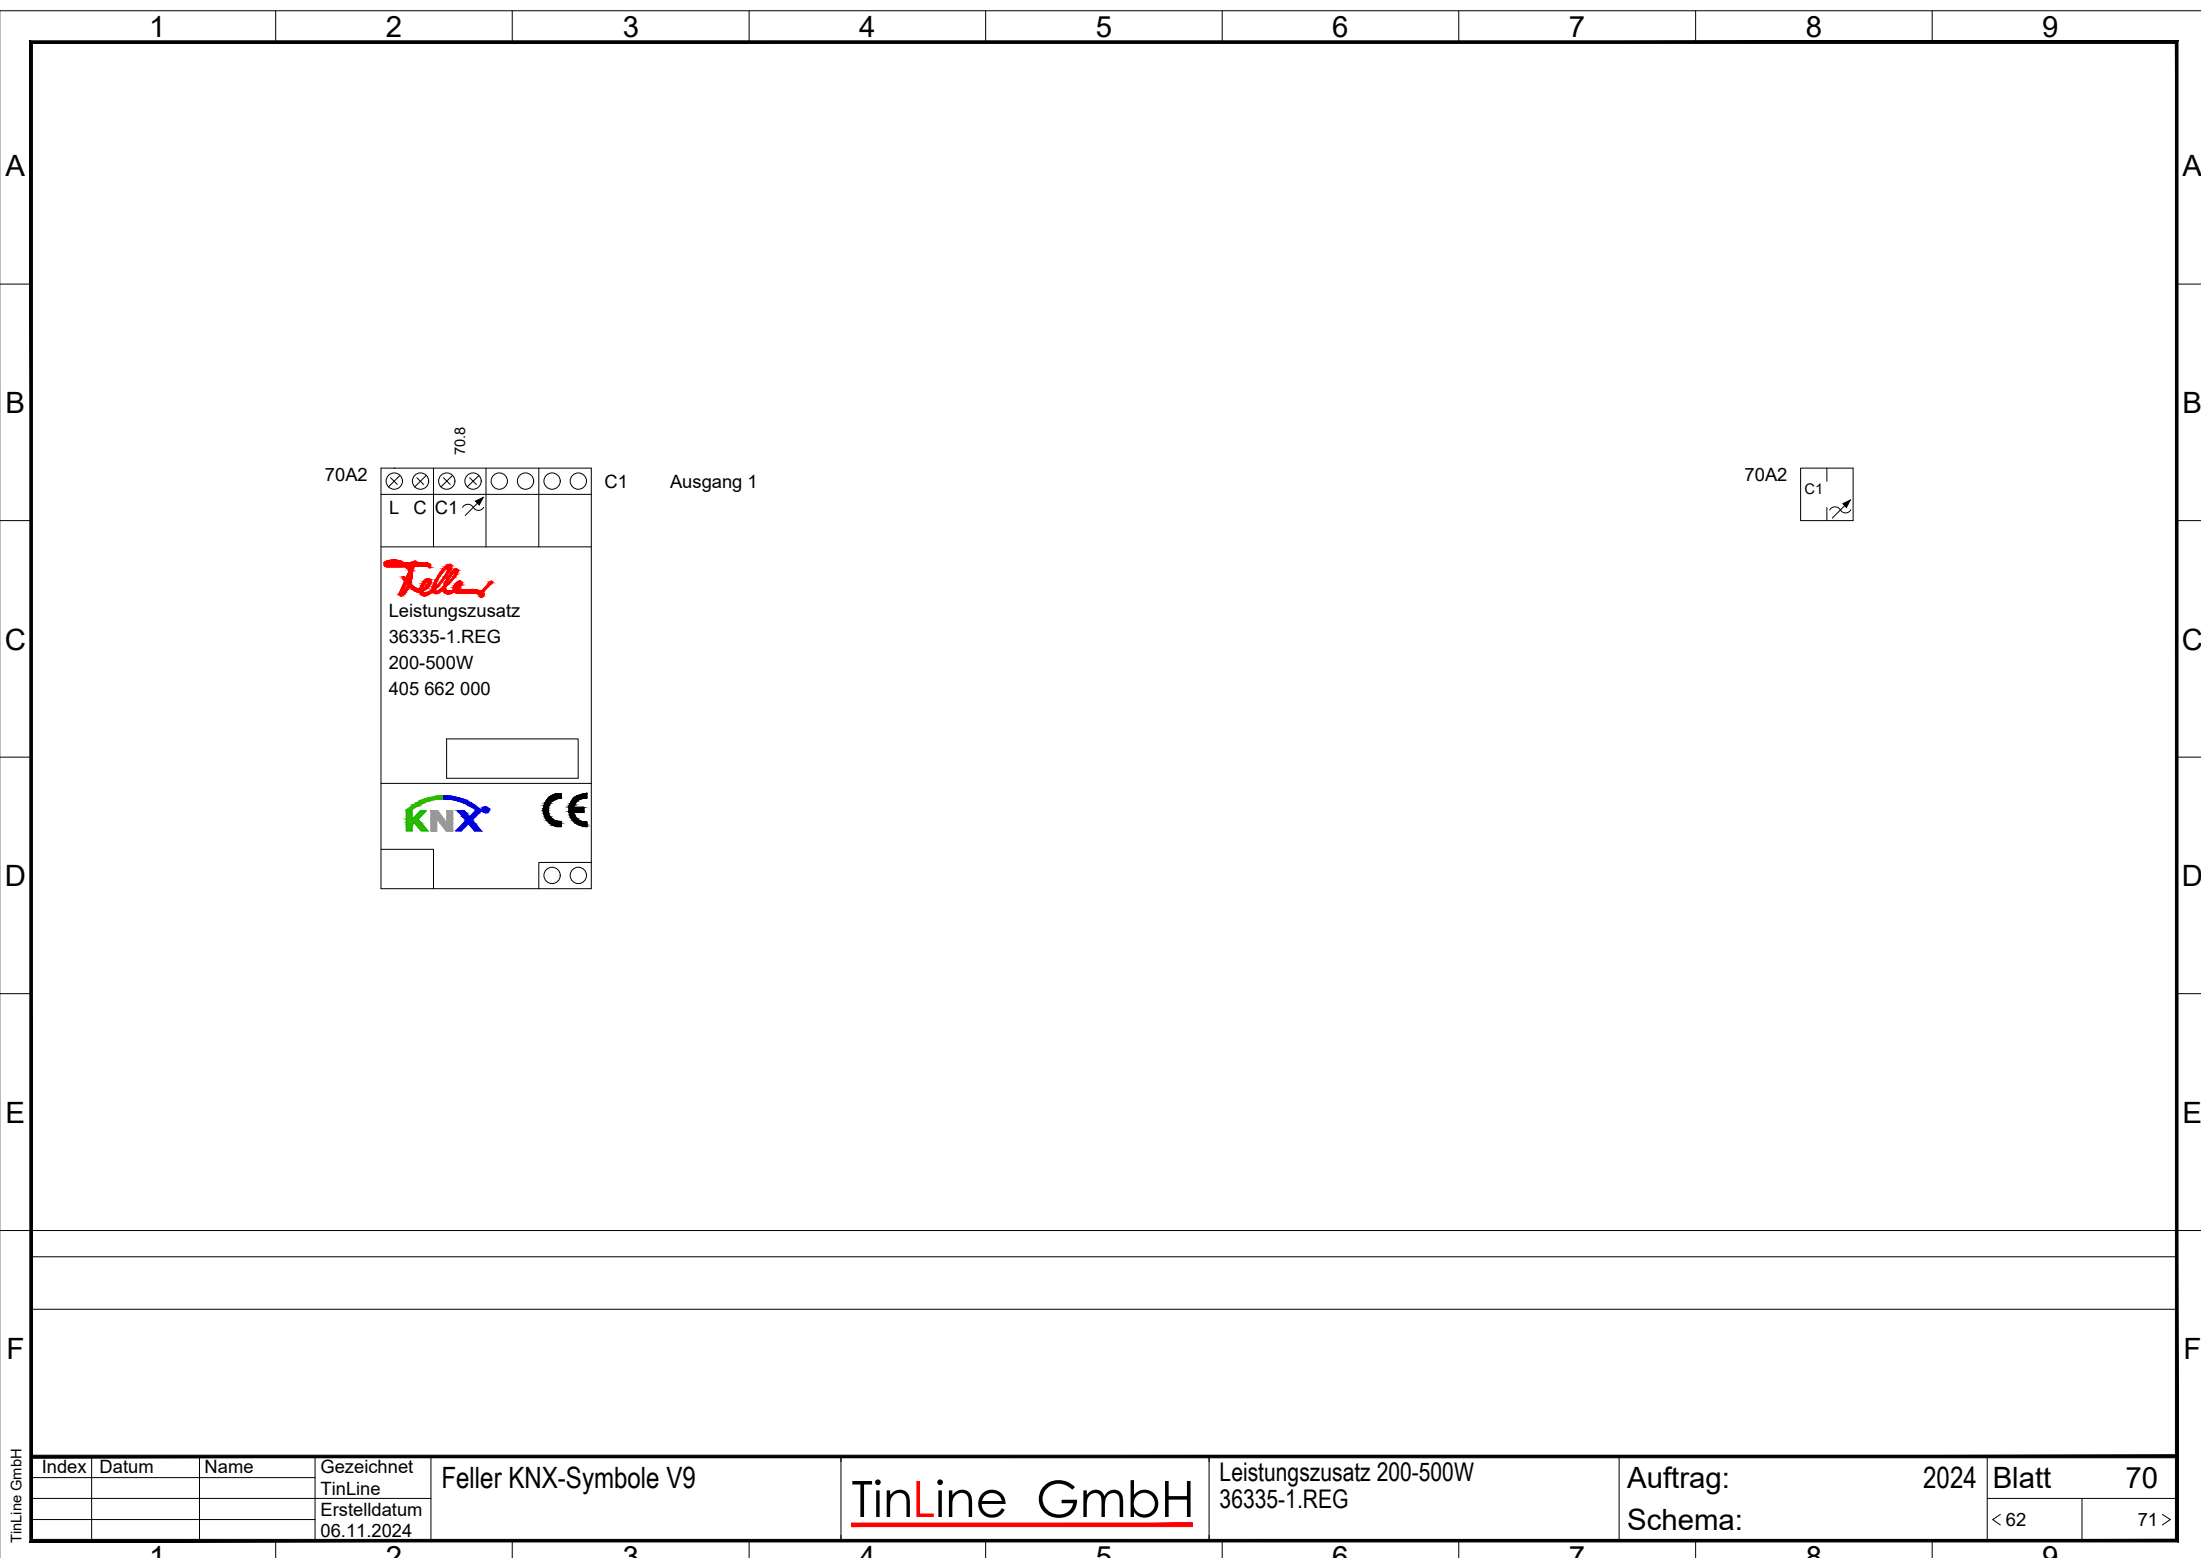





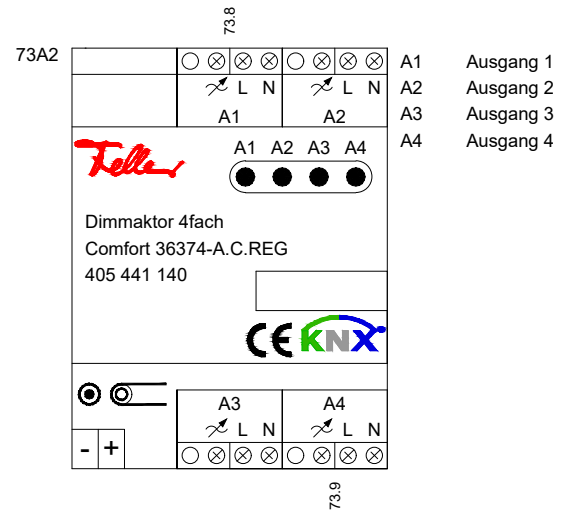



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

80A2

Feller

Tasterschnittstelle
2fach Comfort
36202-A.C.EB

KNX

+

-

Prog.

LED

K1

K2

COM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

81A2

Feller

Tasterschnittstelle
2fach Standard
36202-A.S.EB

KNX

+

-


Prog.

LED

K1

K2

COM

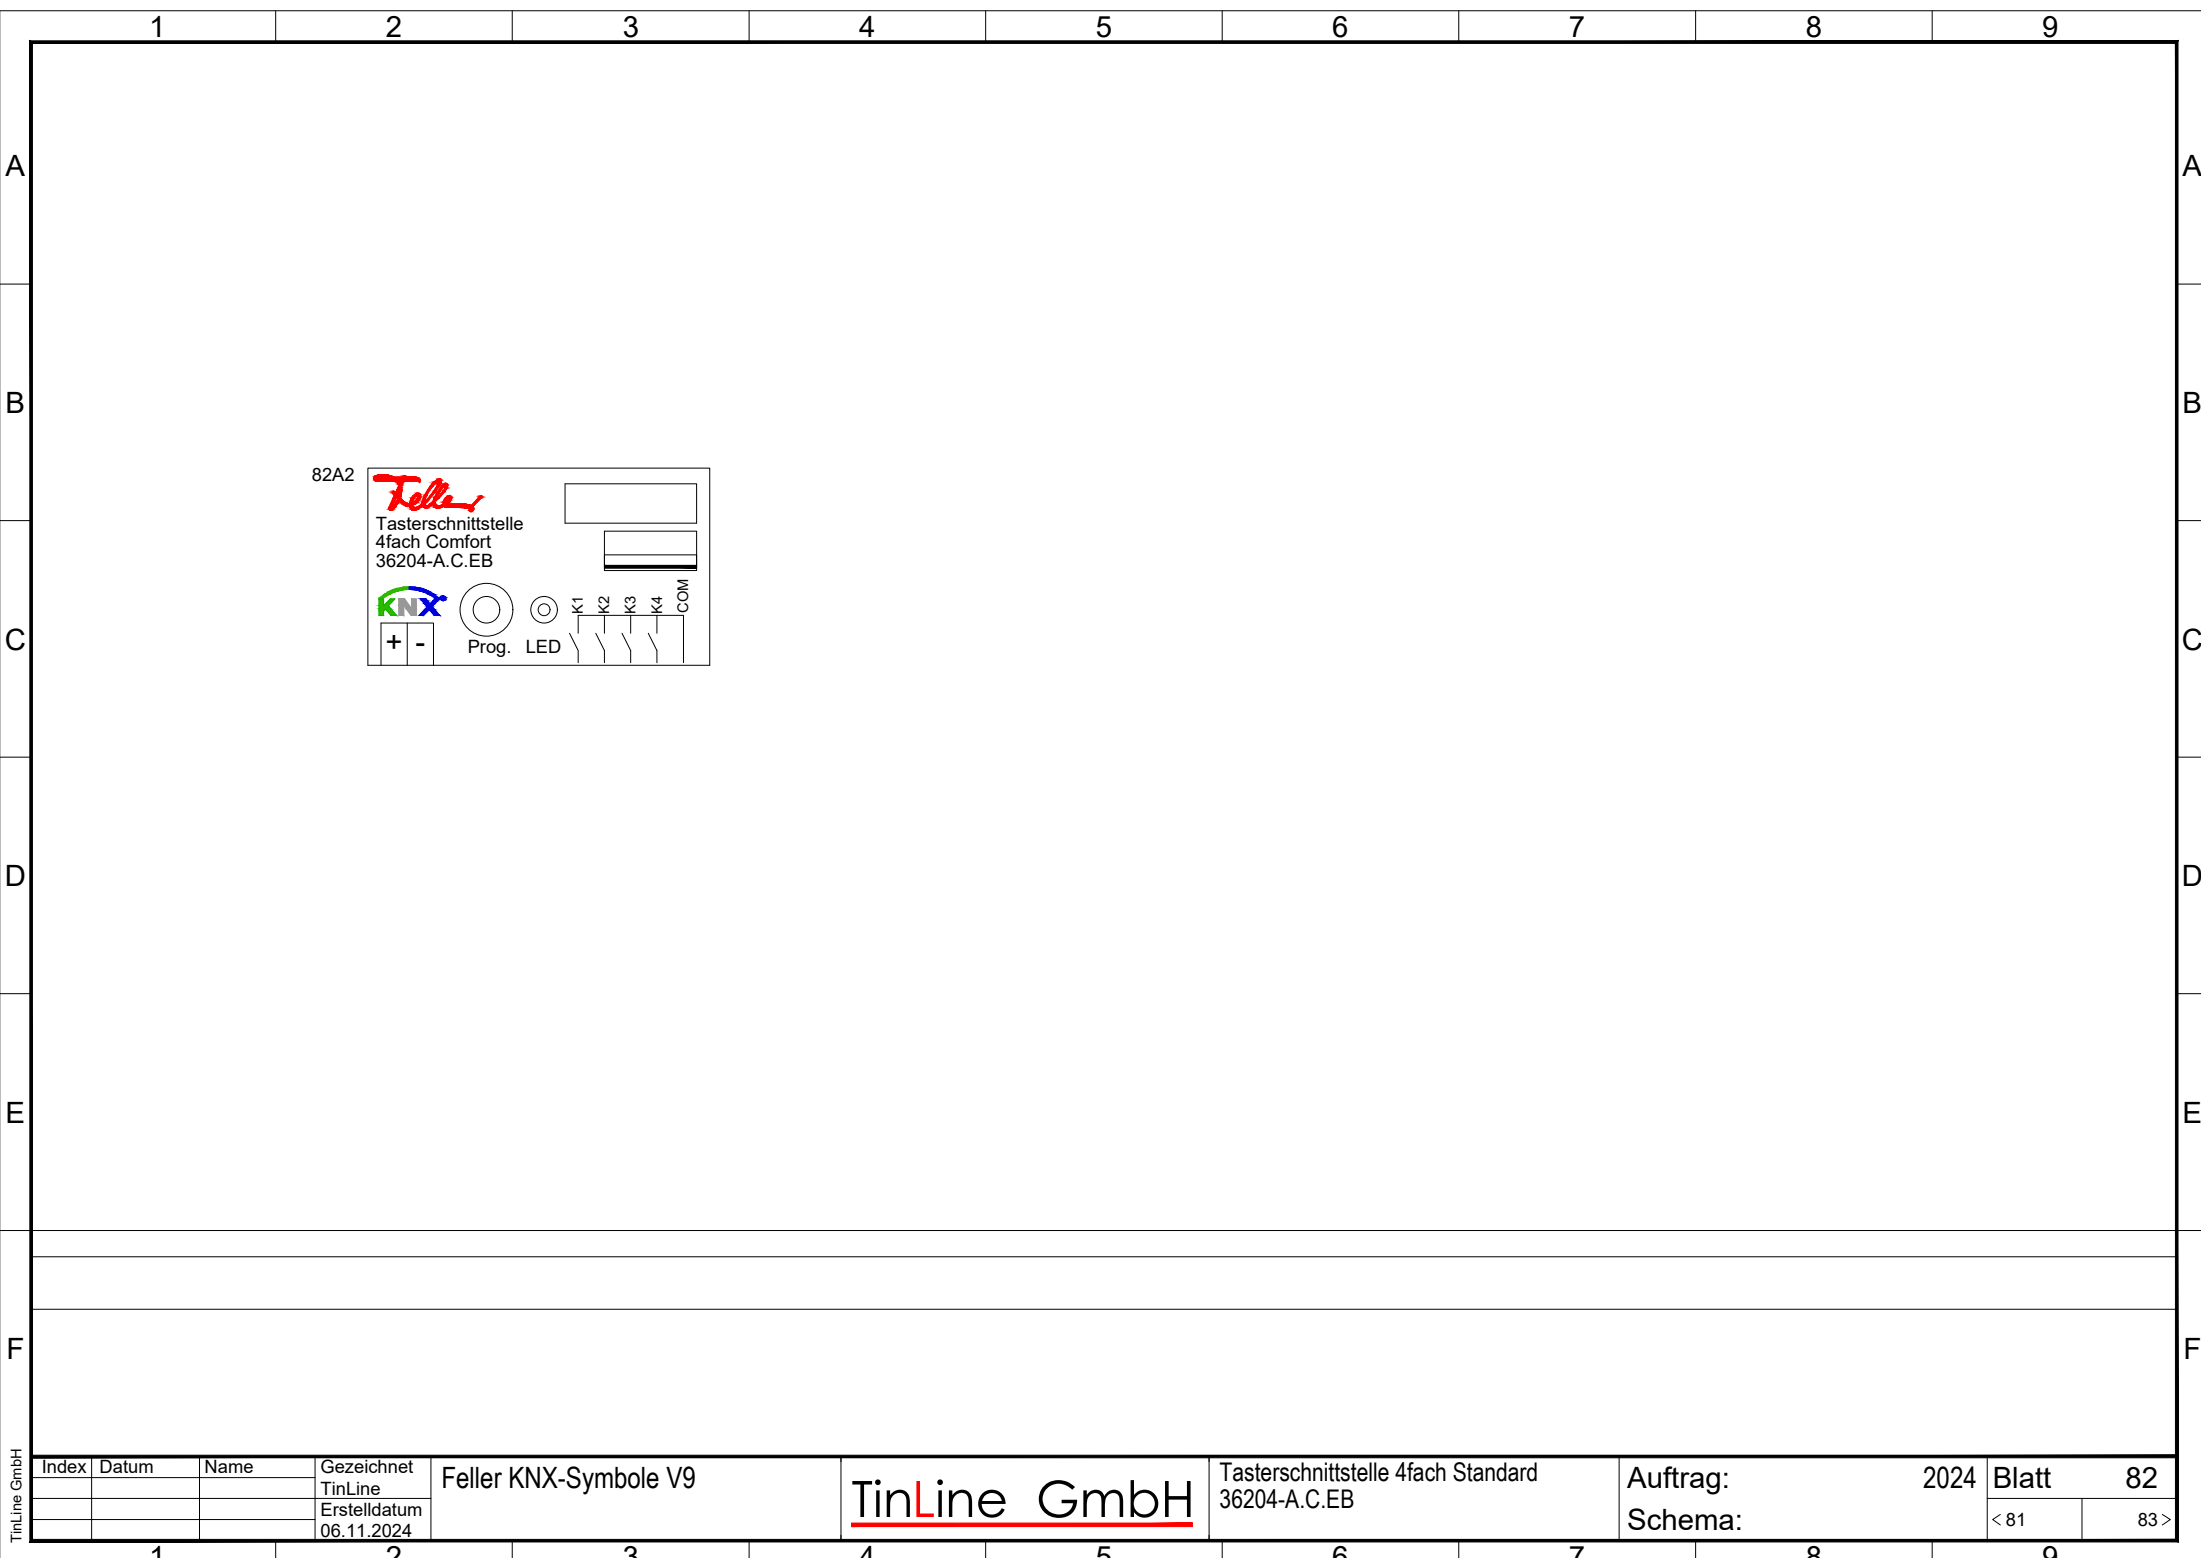

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F

83A2

